






EXT


Espacios exteriores
obstáculos

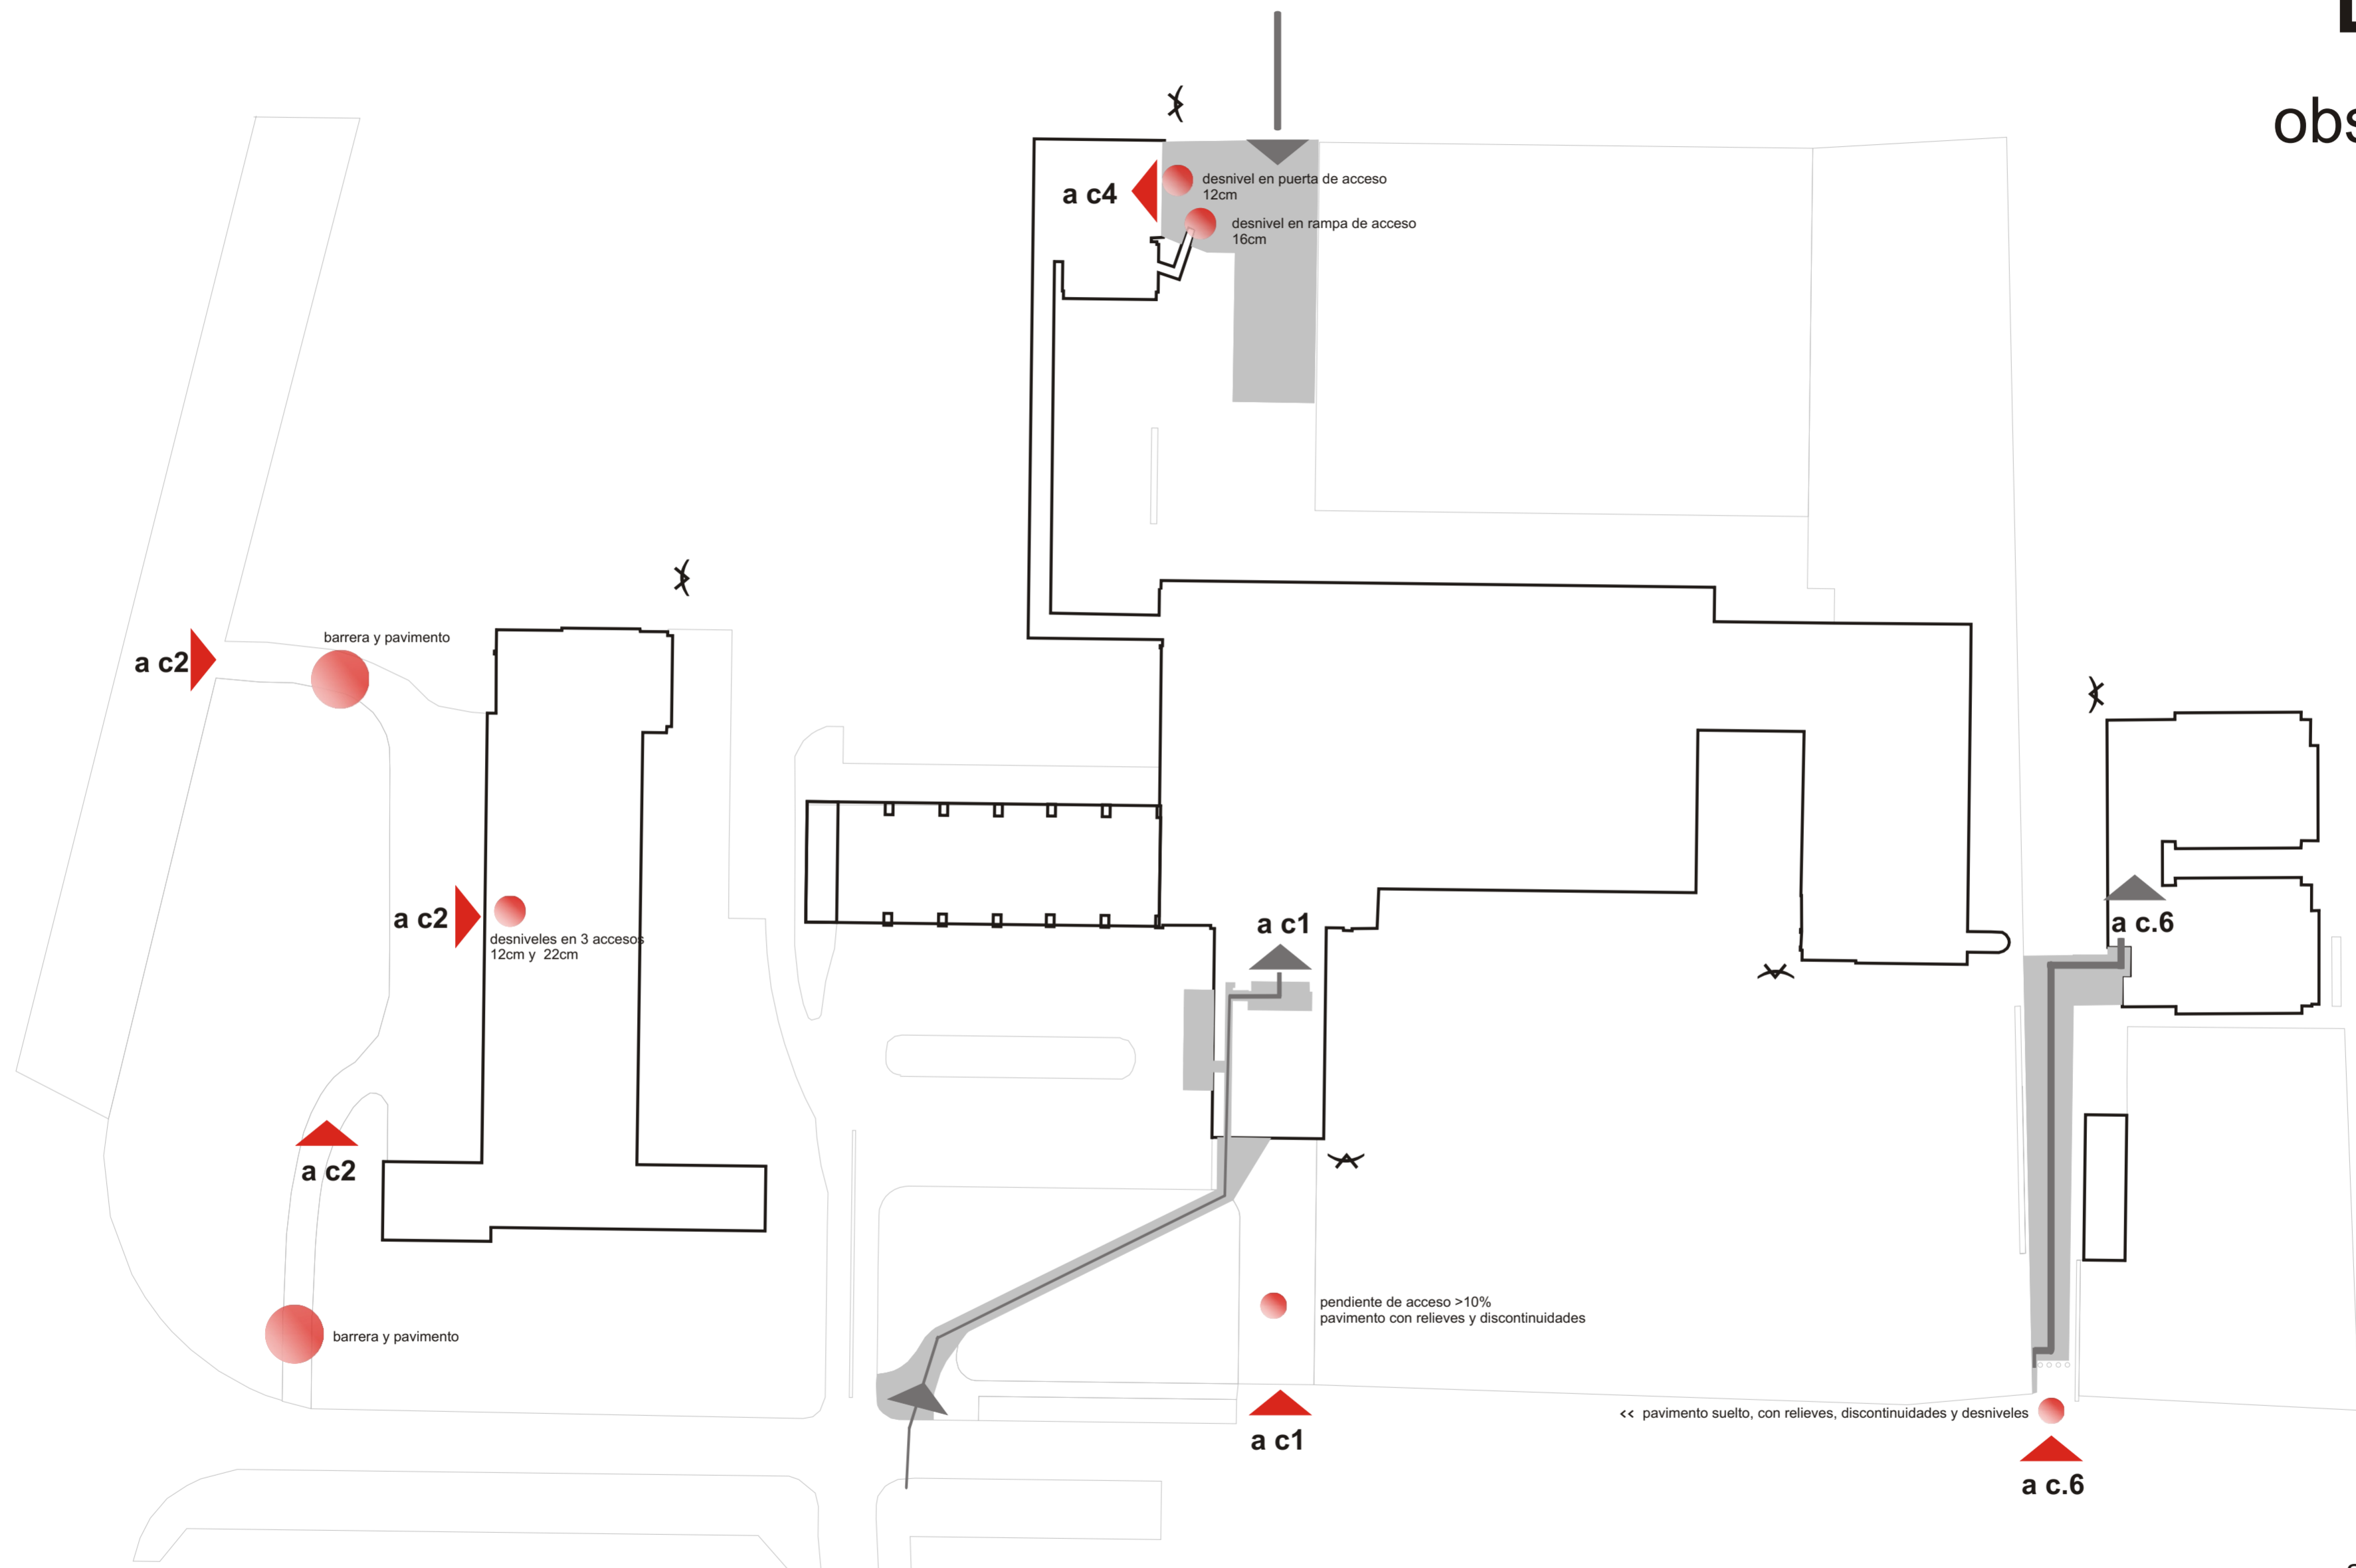

- acc. adecuado 
- acc. básico 
- no accesible 
- obstáculos 
- acciones propuestas 

EXT


Espacios exteriores
acciones

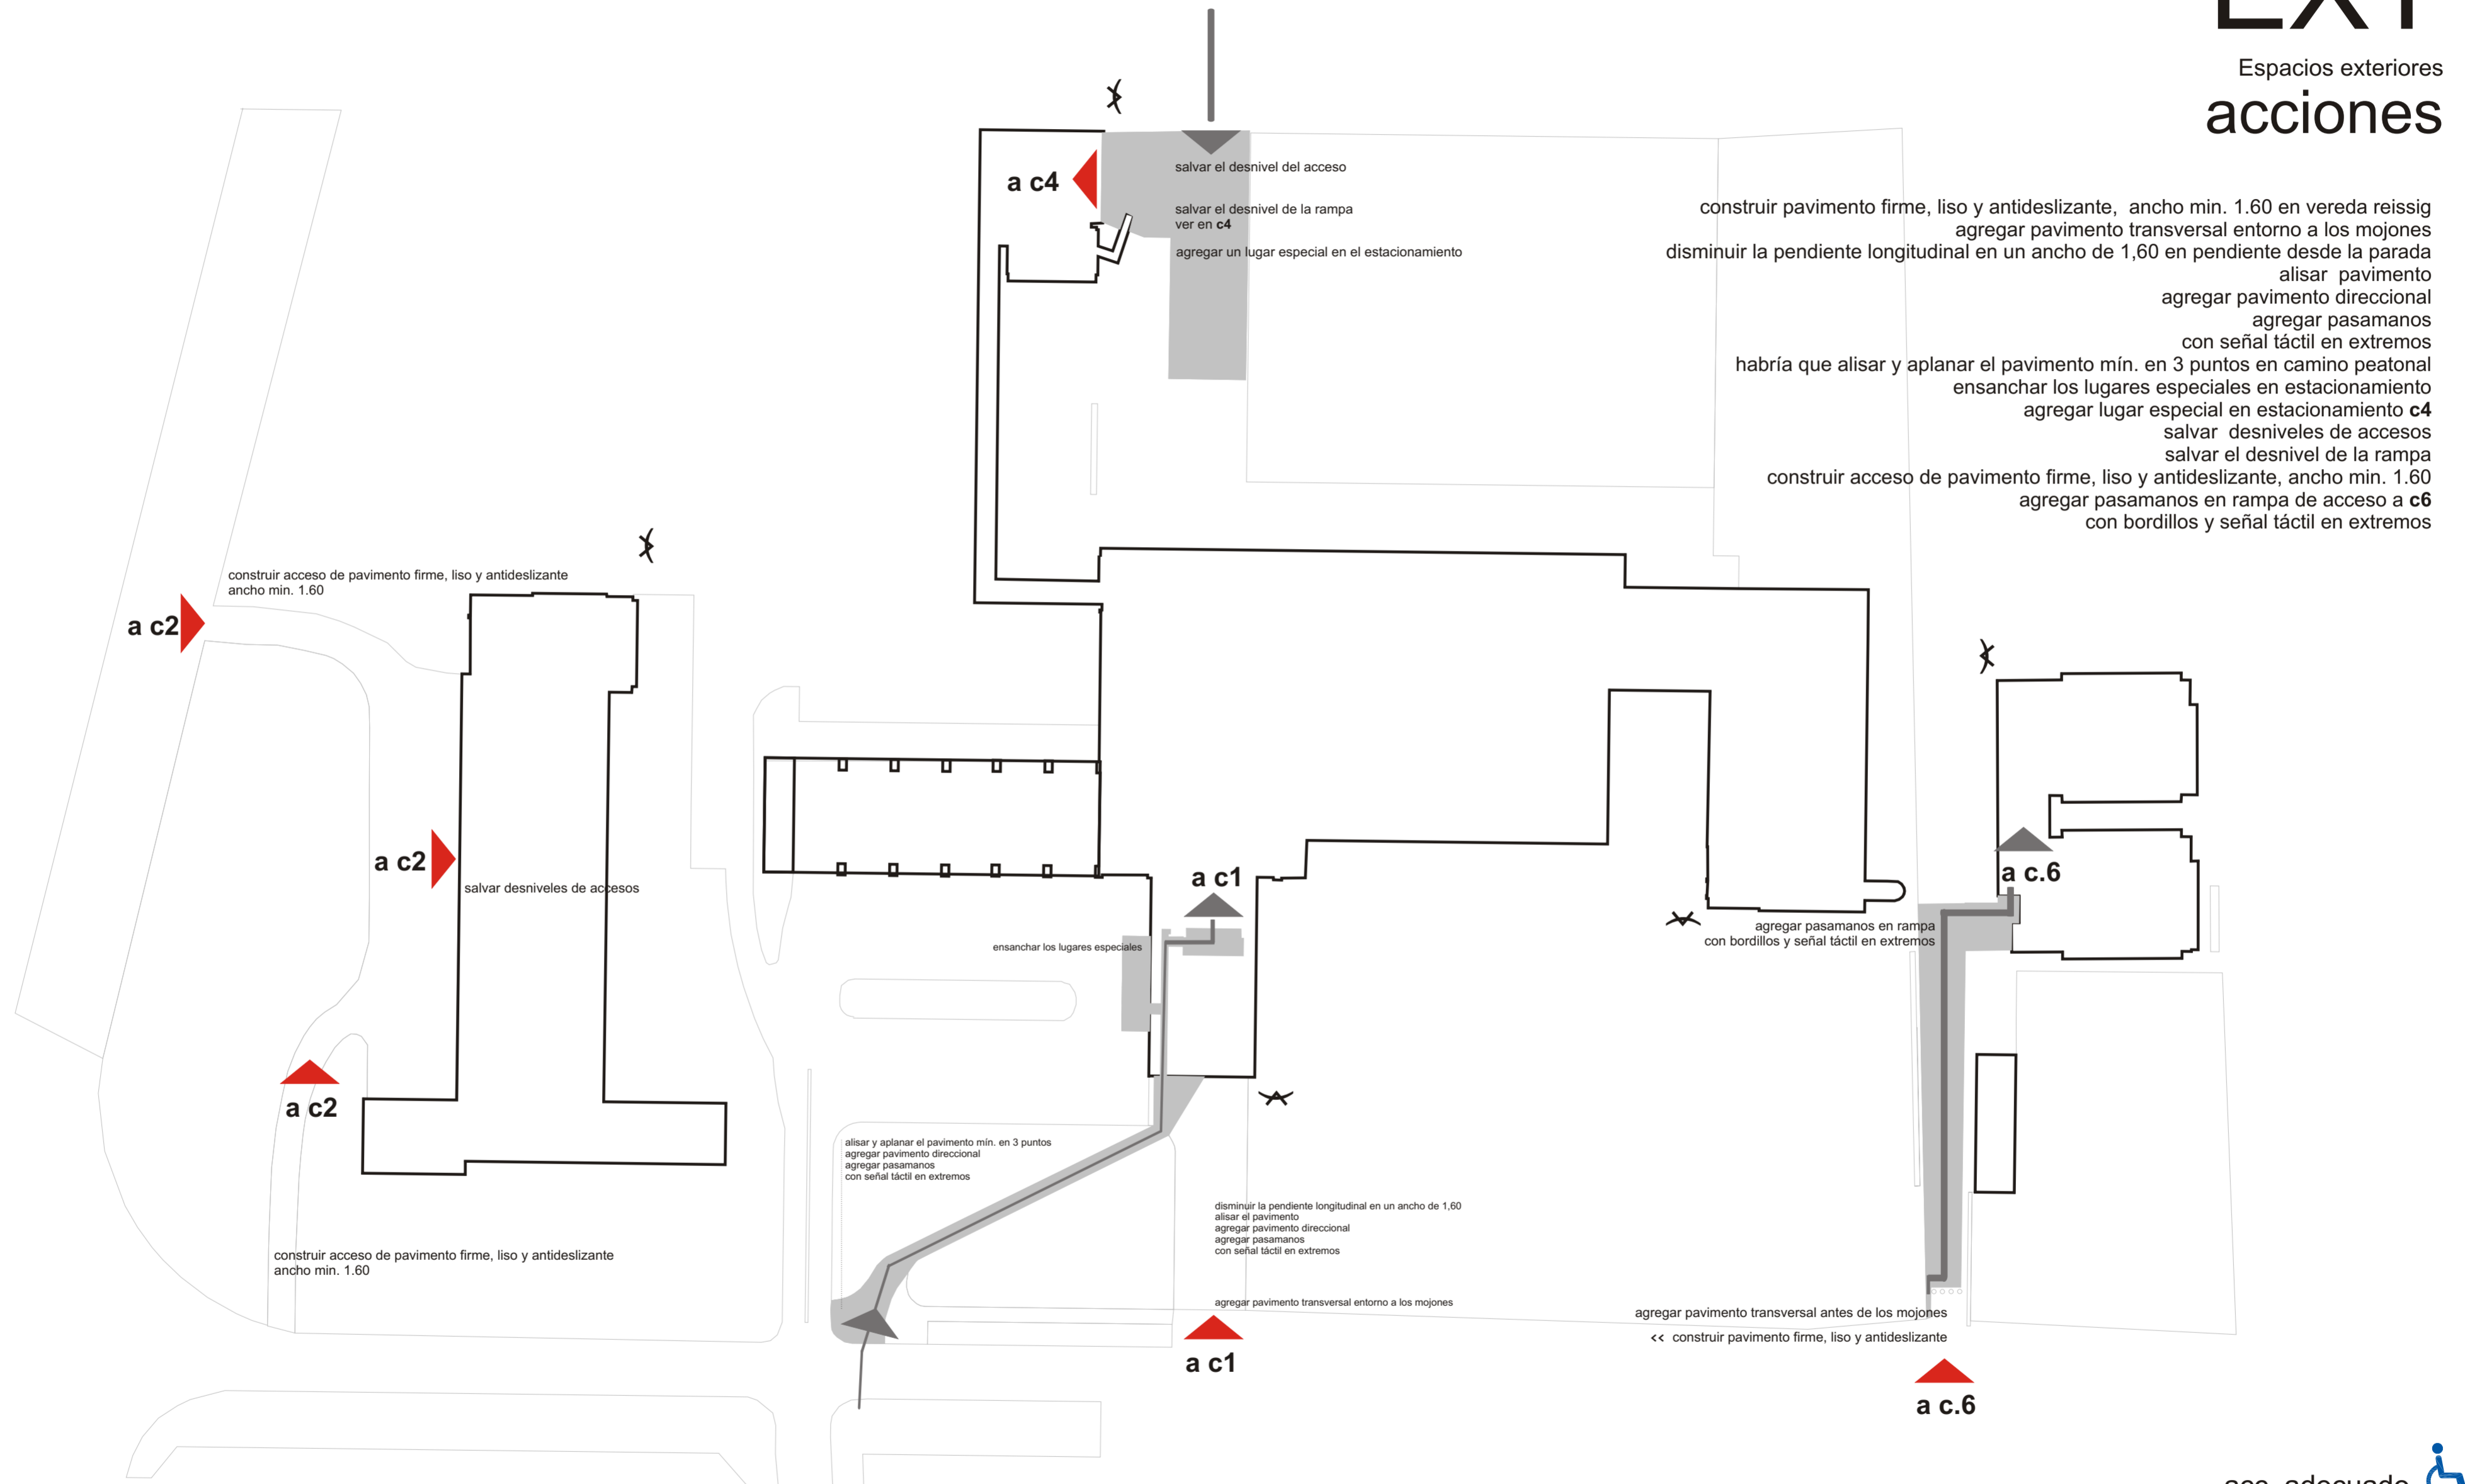




- acc. adecuado
- acc. básico
- no accesible
- obstáculos
- acciones propuestas

6PB

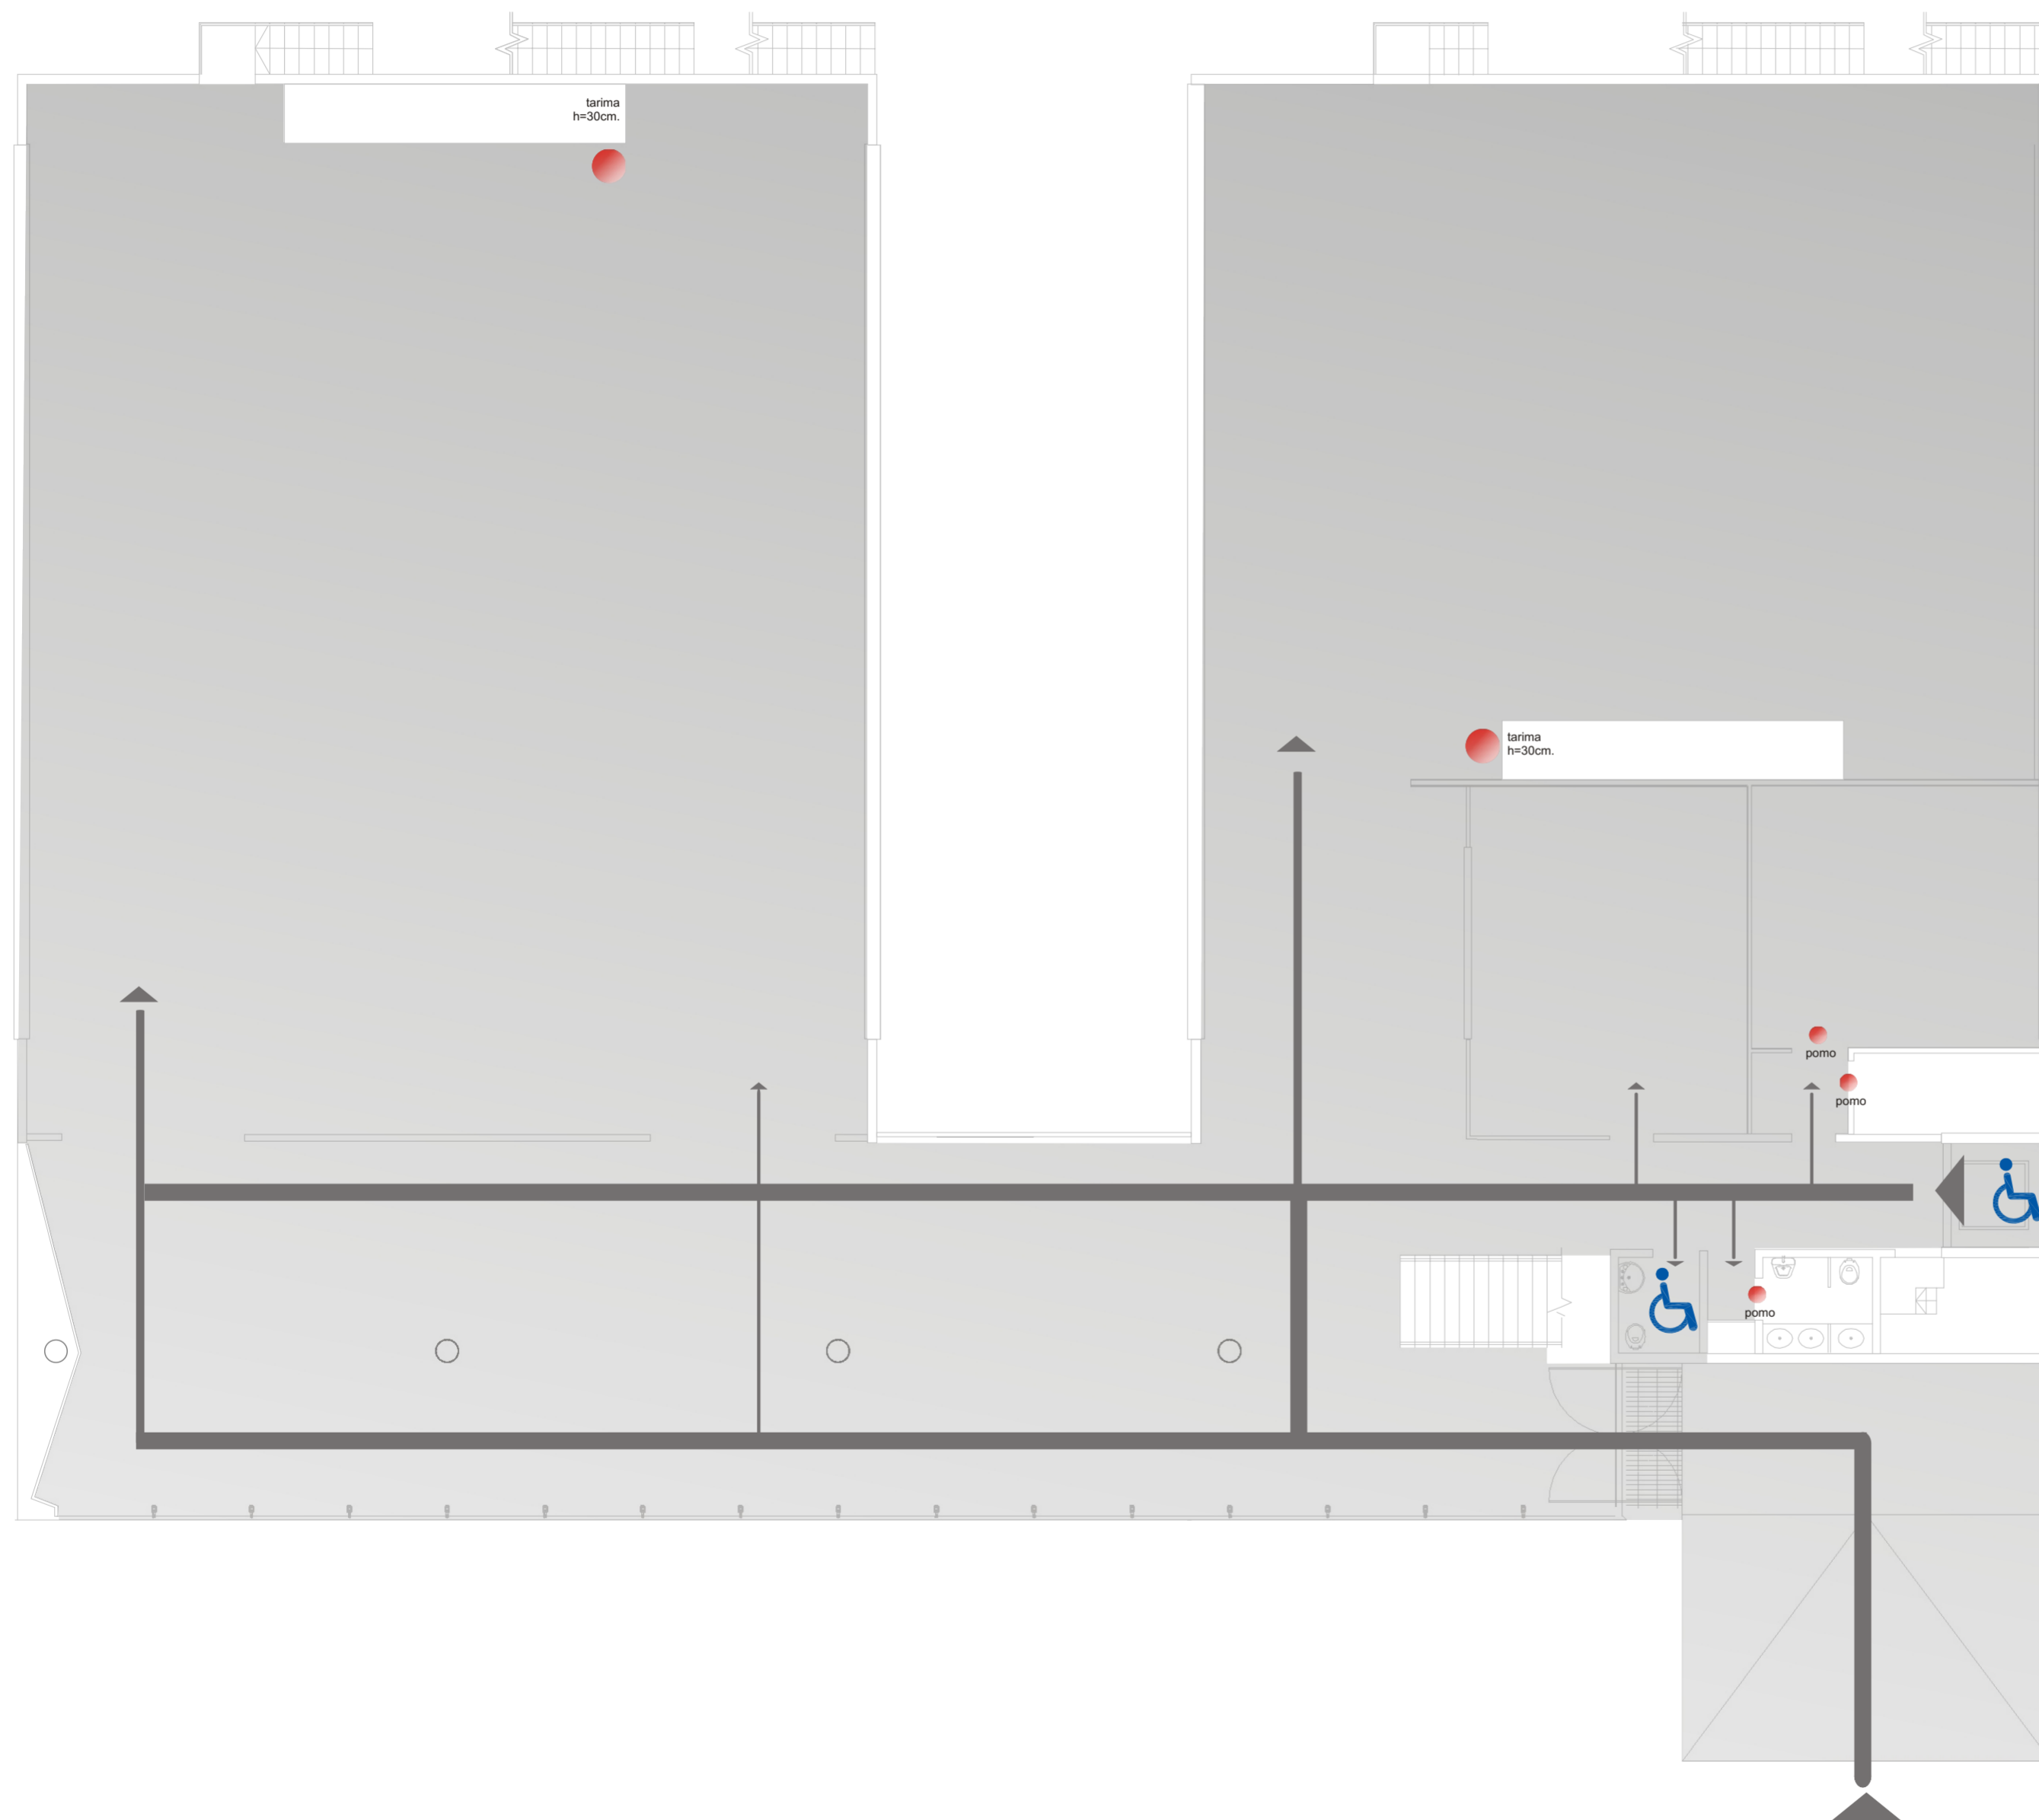
Espacios exteriores
obstáculos








- acc. adecuado 
- acc. básico 
- no accesible 
- obstáculos 
- acciones propuestas 

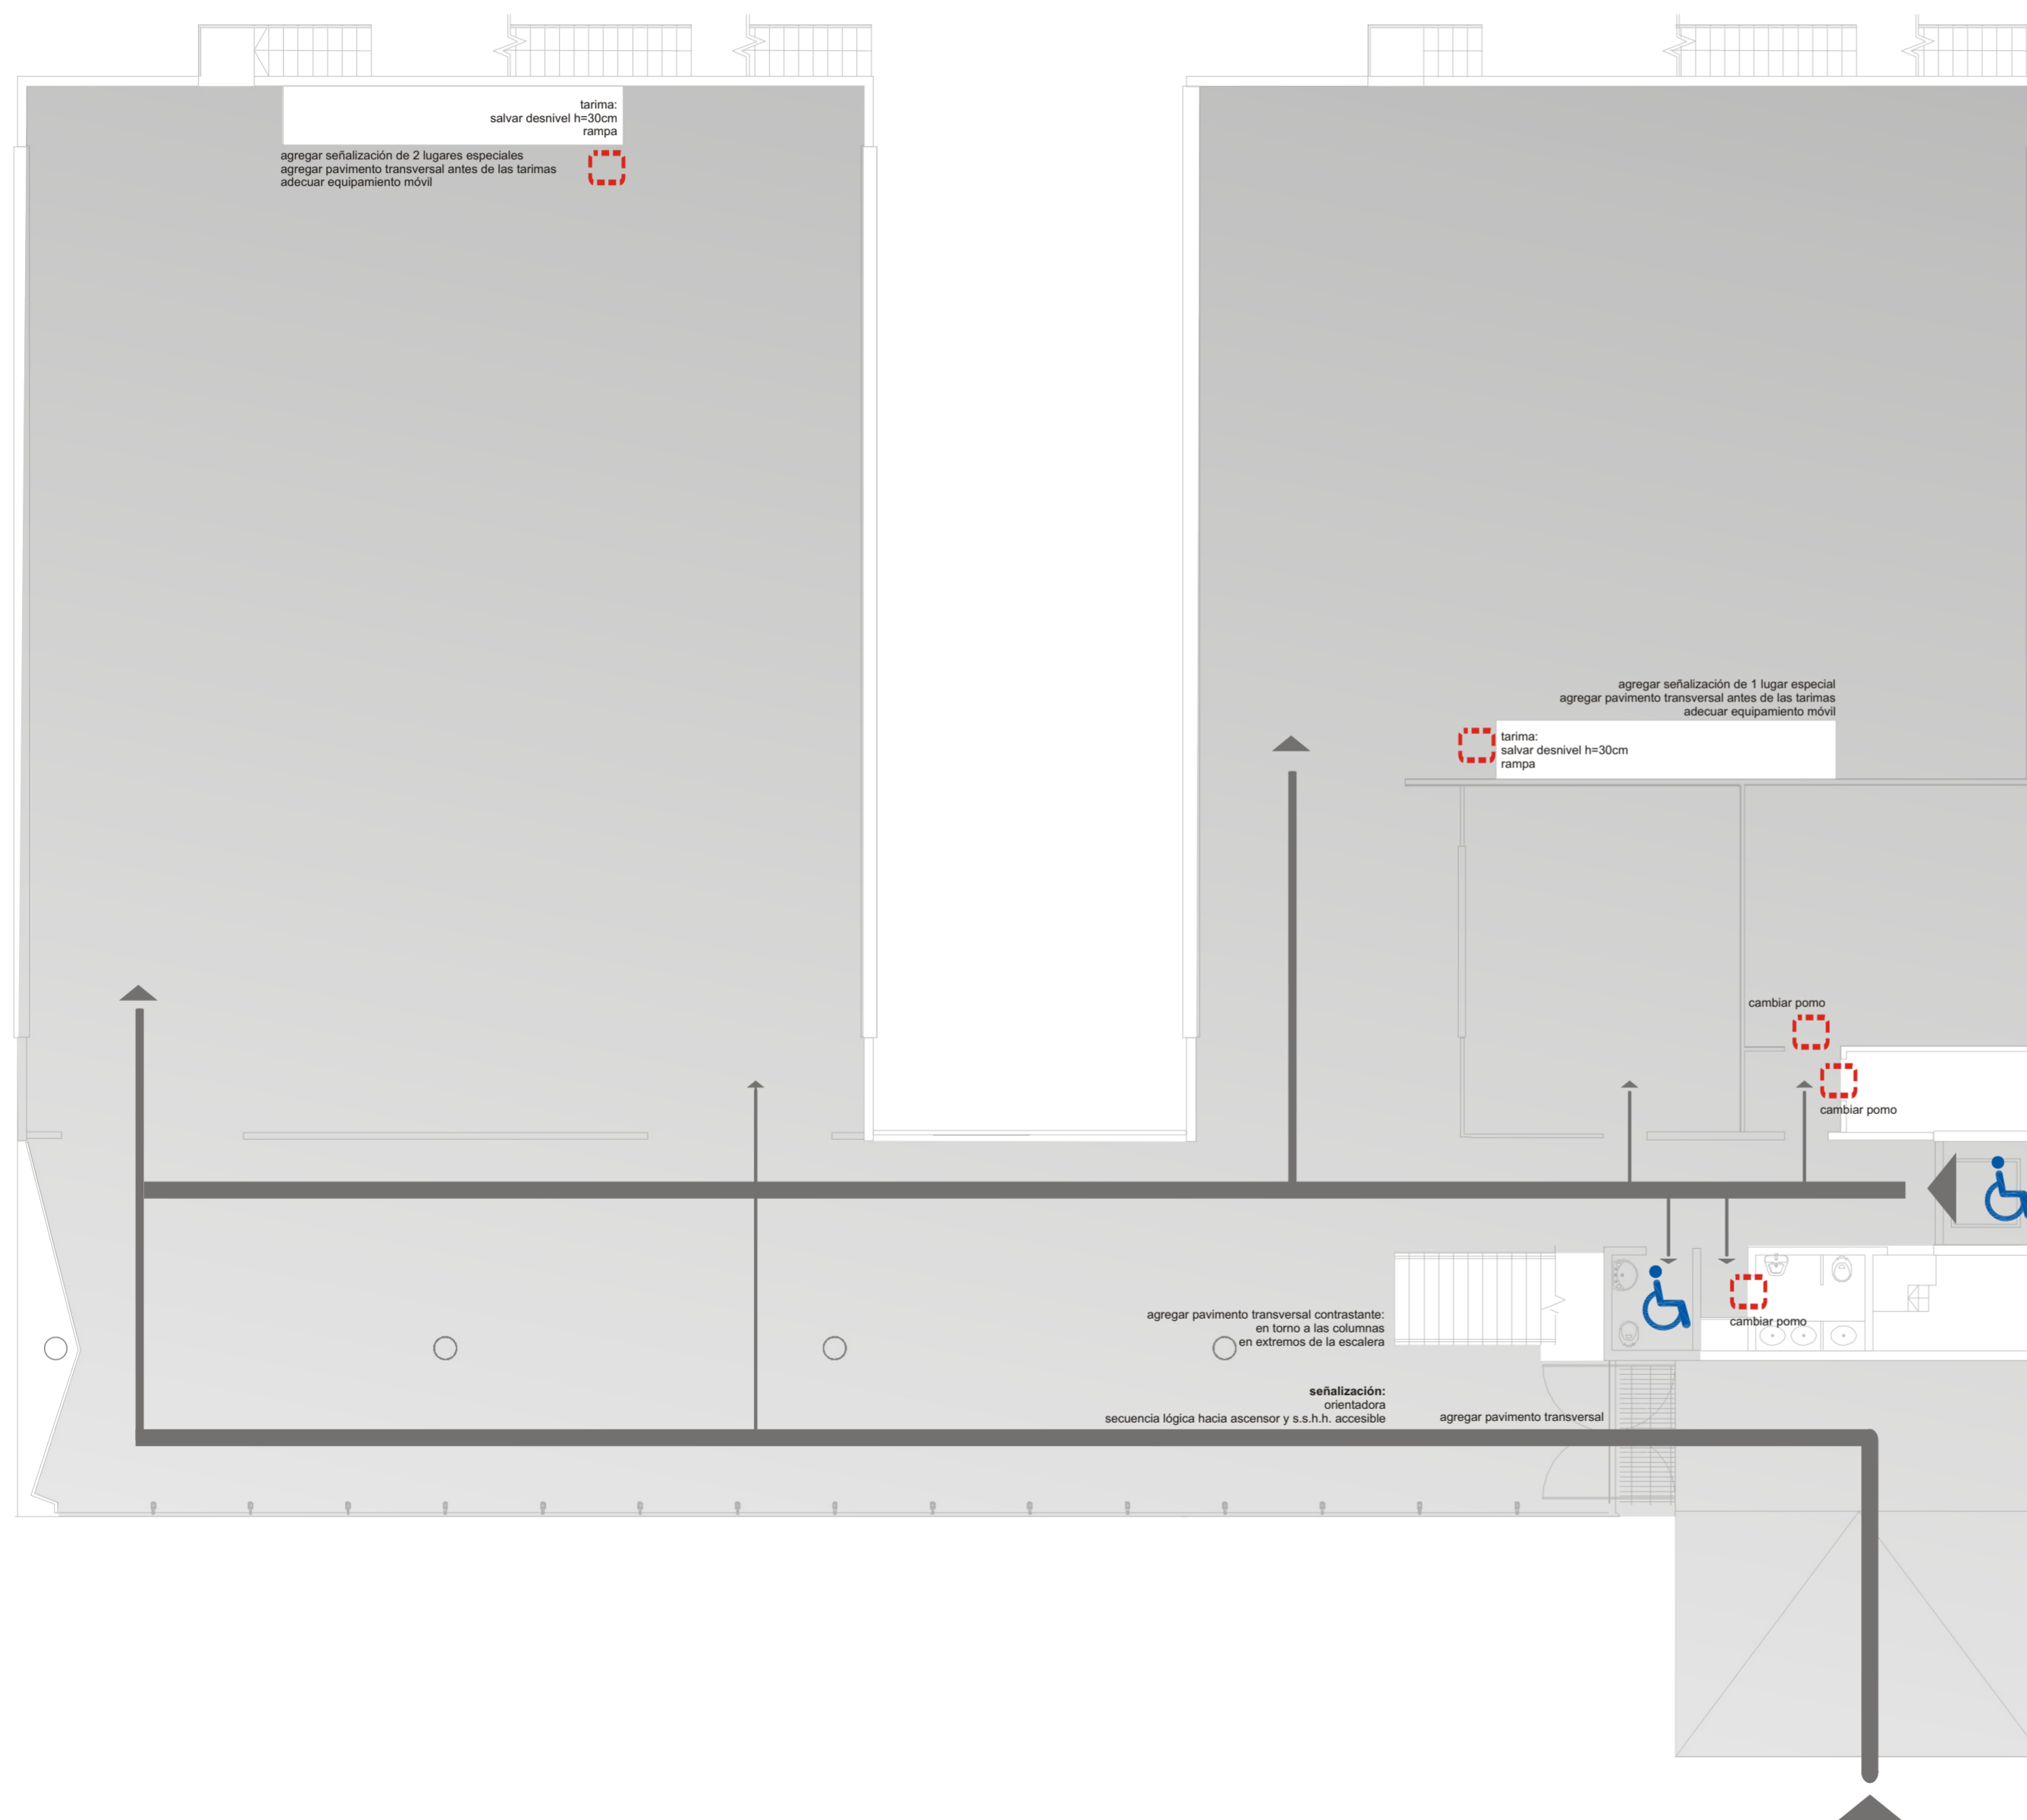6PB

Espacios exteriores
acciones




- + rampa de acceso:**
 - agregar pasamanos
 - con señal táctil 30cm en extremos
 - agregar bordillos a 5cm en los límites laterales
 - agregar pavimento transversal en extremos
 - agregar pavimento direccional
- después de **puertas de acceso:**
 - agregar pavimento transversal
- all de acceso:**
 - agregar pavimento transversal contrastante:
 - en torno a las columnas
 - en extremos de la escalera
- señalización:**
 - orientadora
 - secuencia lógica hacia ascensor y s.s.h.h. accesible
 - cambiar 3 pomos
- agregar señalización de lugares especiales [3] en salones
- agregar pavimento transversal antes de las tarimas
- salvar 2 desniveles hacia las tarimas: rampas
- adecuar equipamiento móvil

- acc. adecuado 
- acc. básico 
- no accesible 
- obstáculos 
- acciones propuestas 

6N1

Espacios exteriores
obstáculos

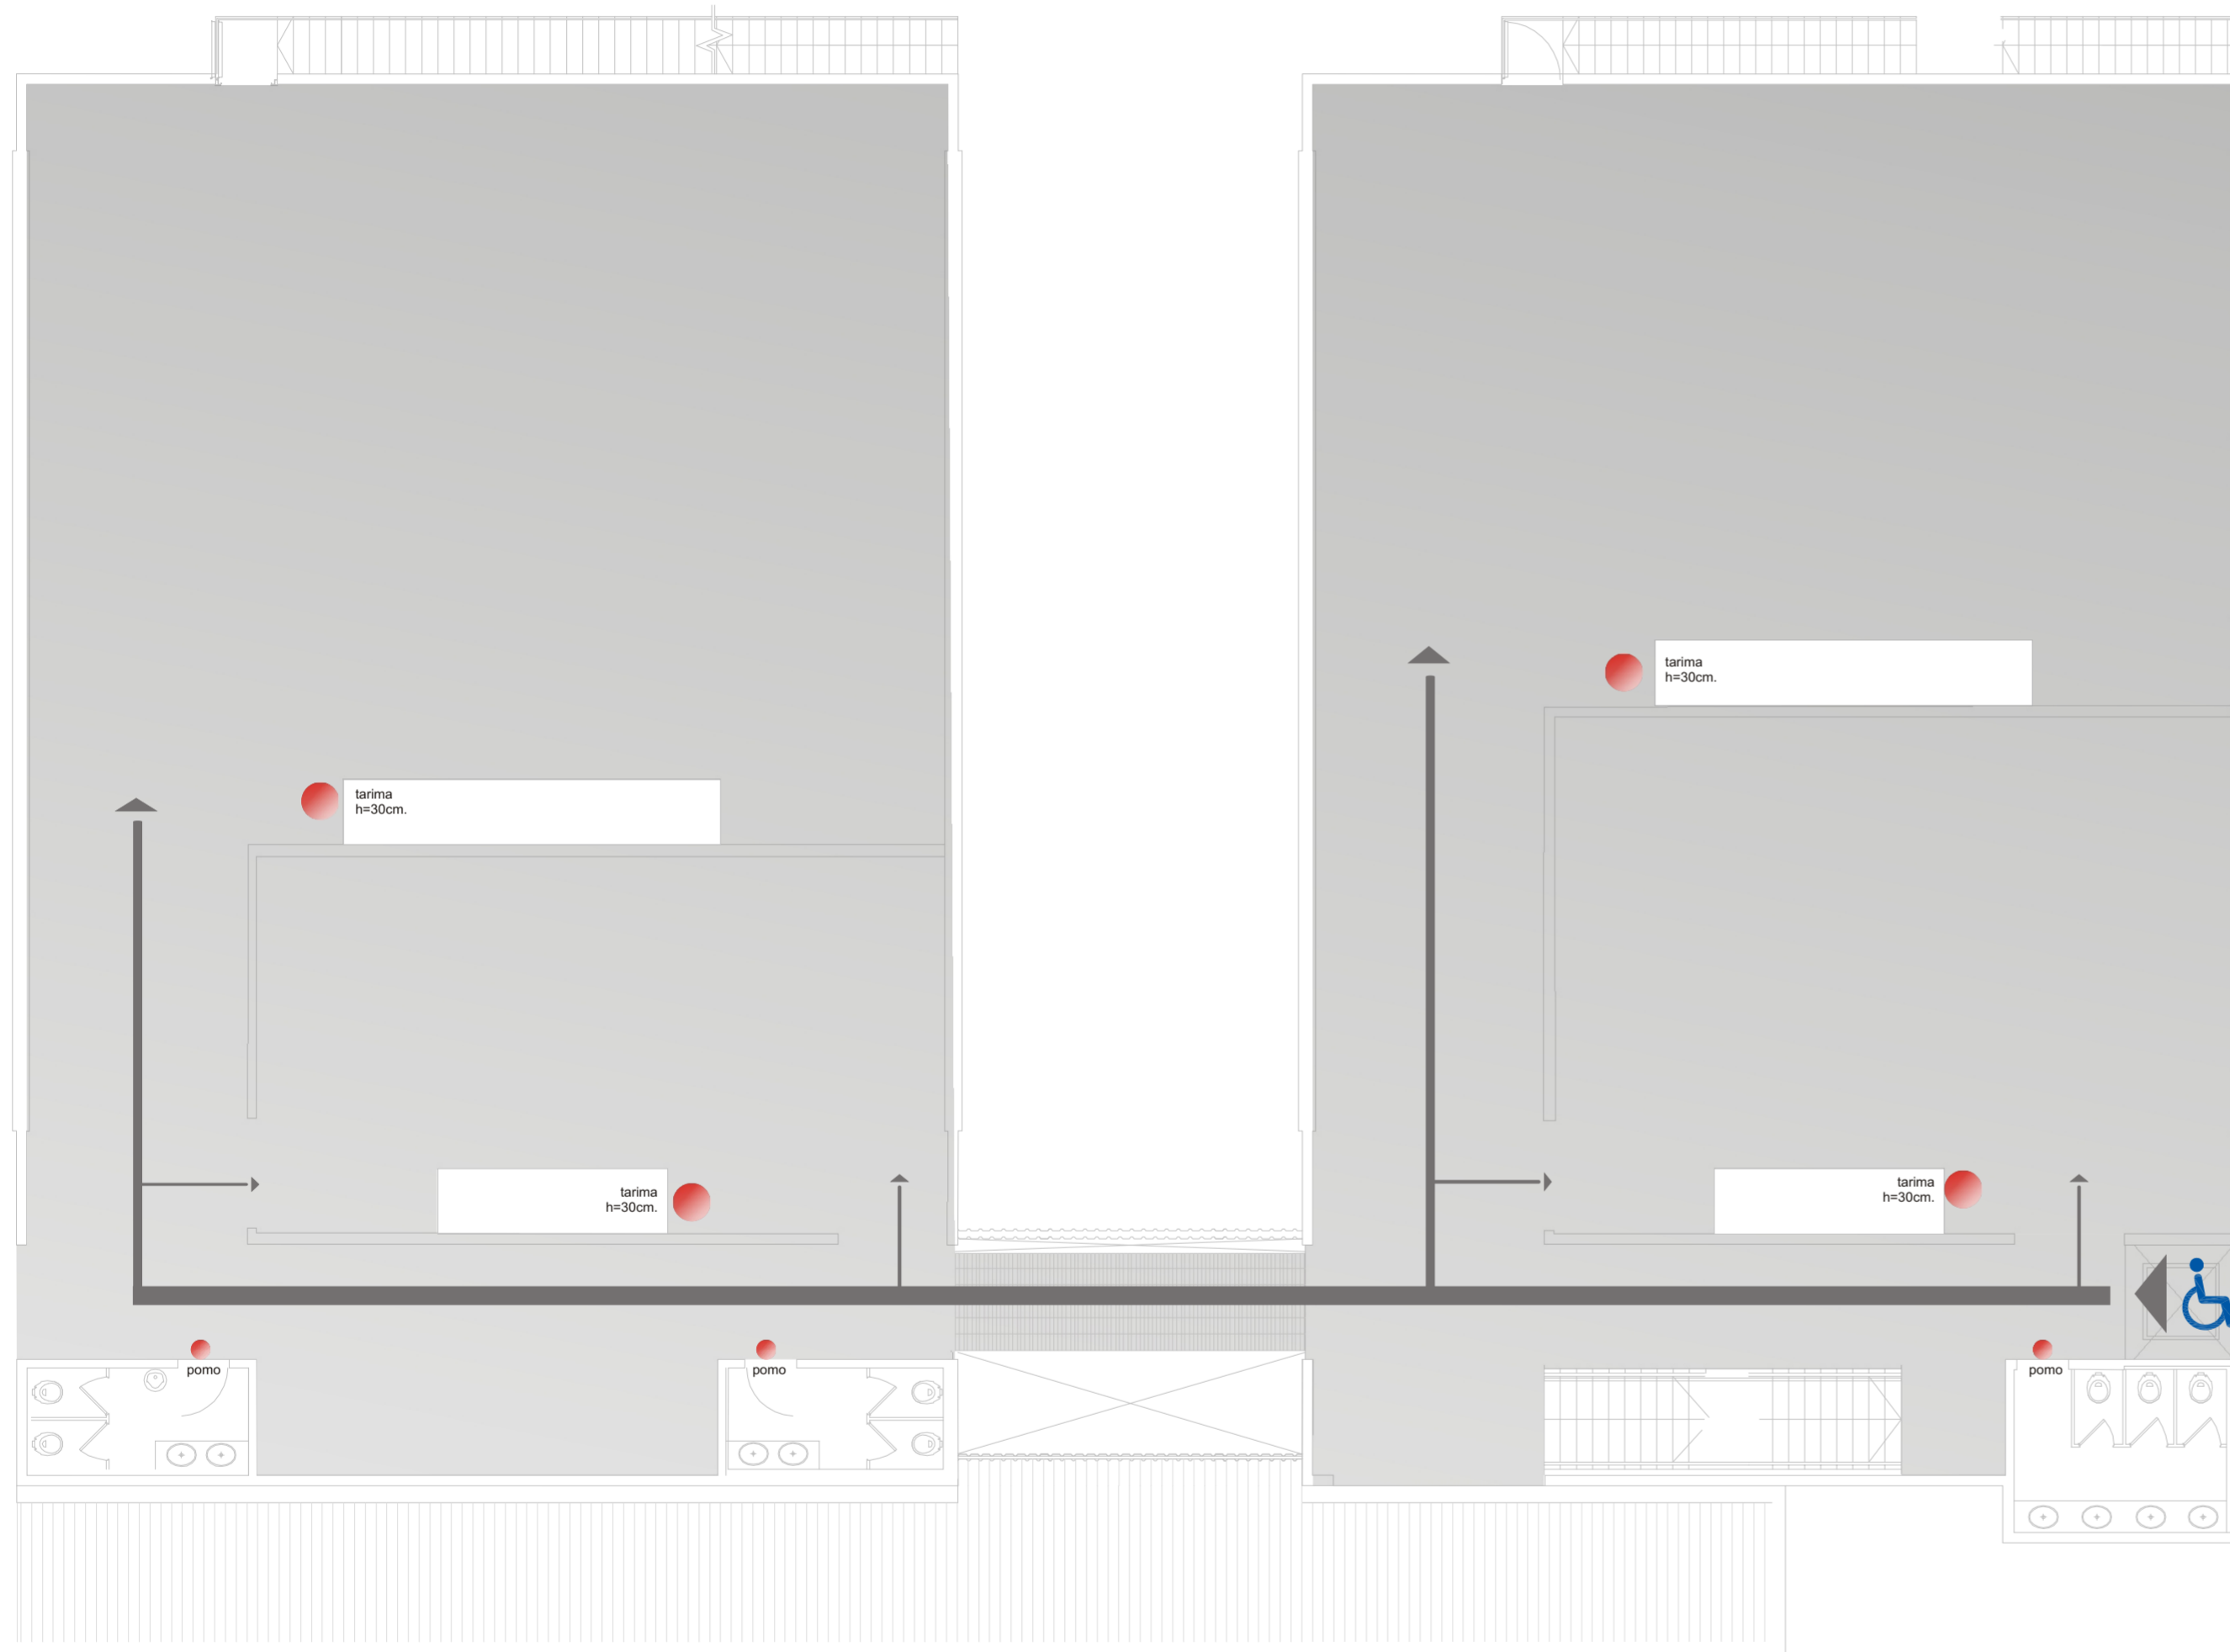


- acc. adecuado 
- acc. básico 
- no accesible 
- obstáculos 
- acciones propuestas 

6N1

Espacios exteriores

acciones

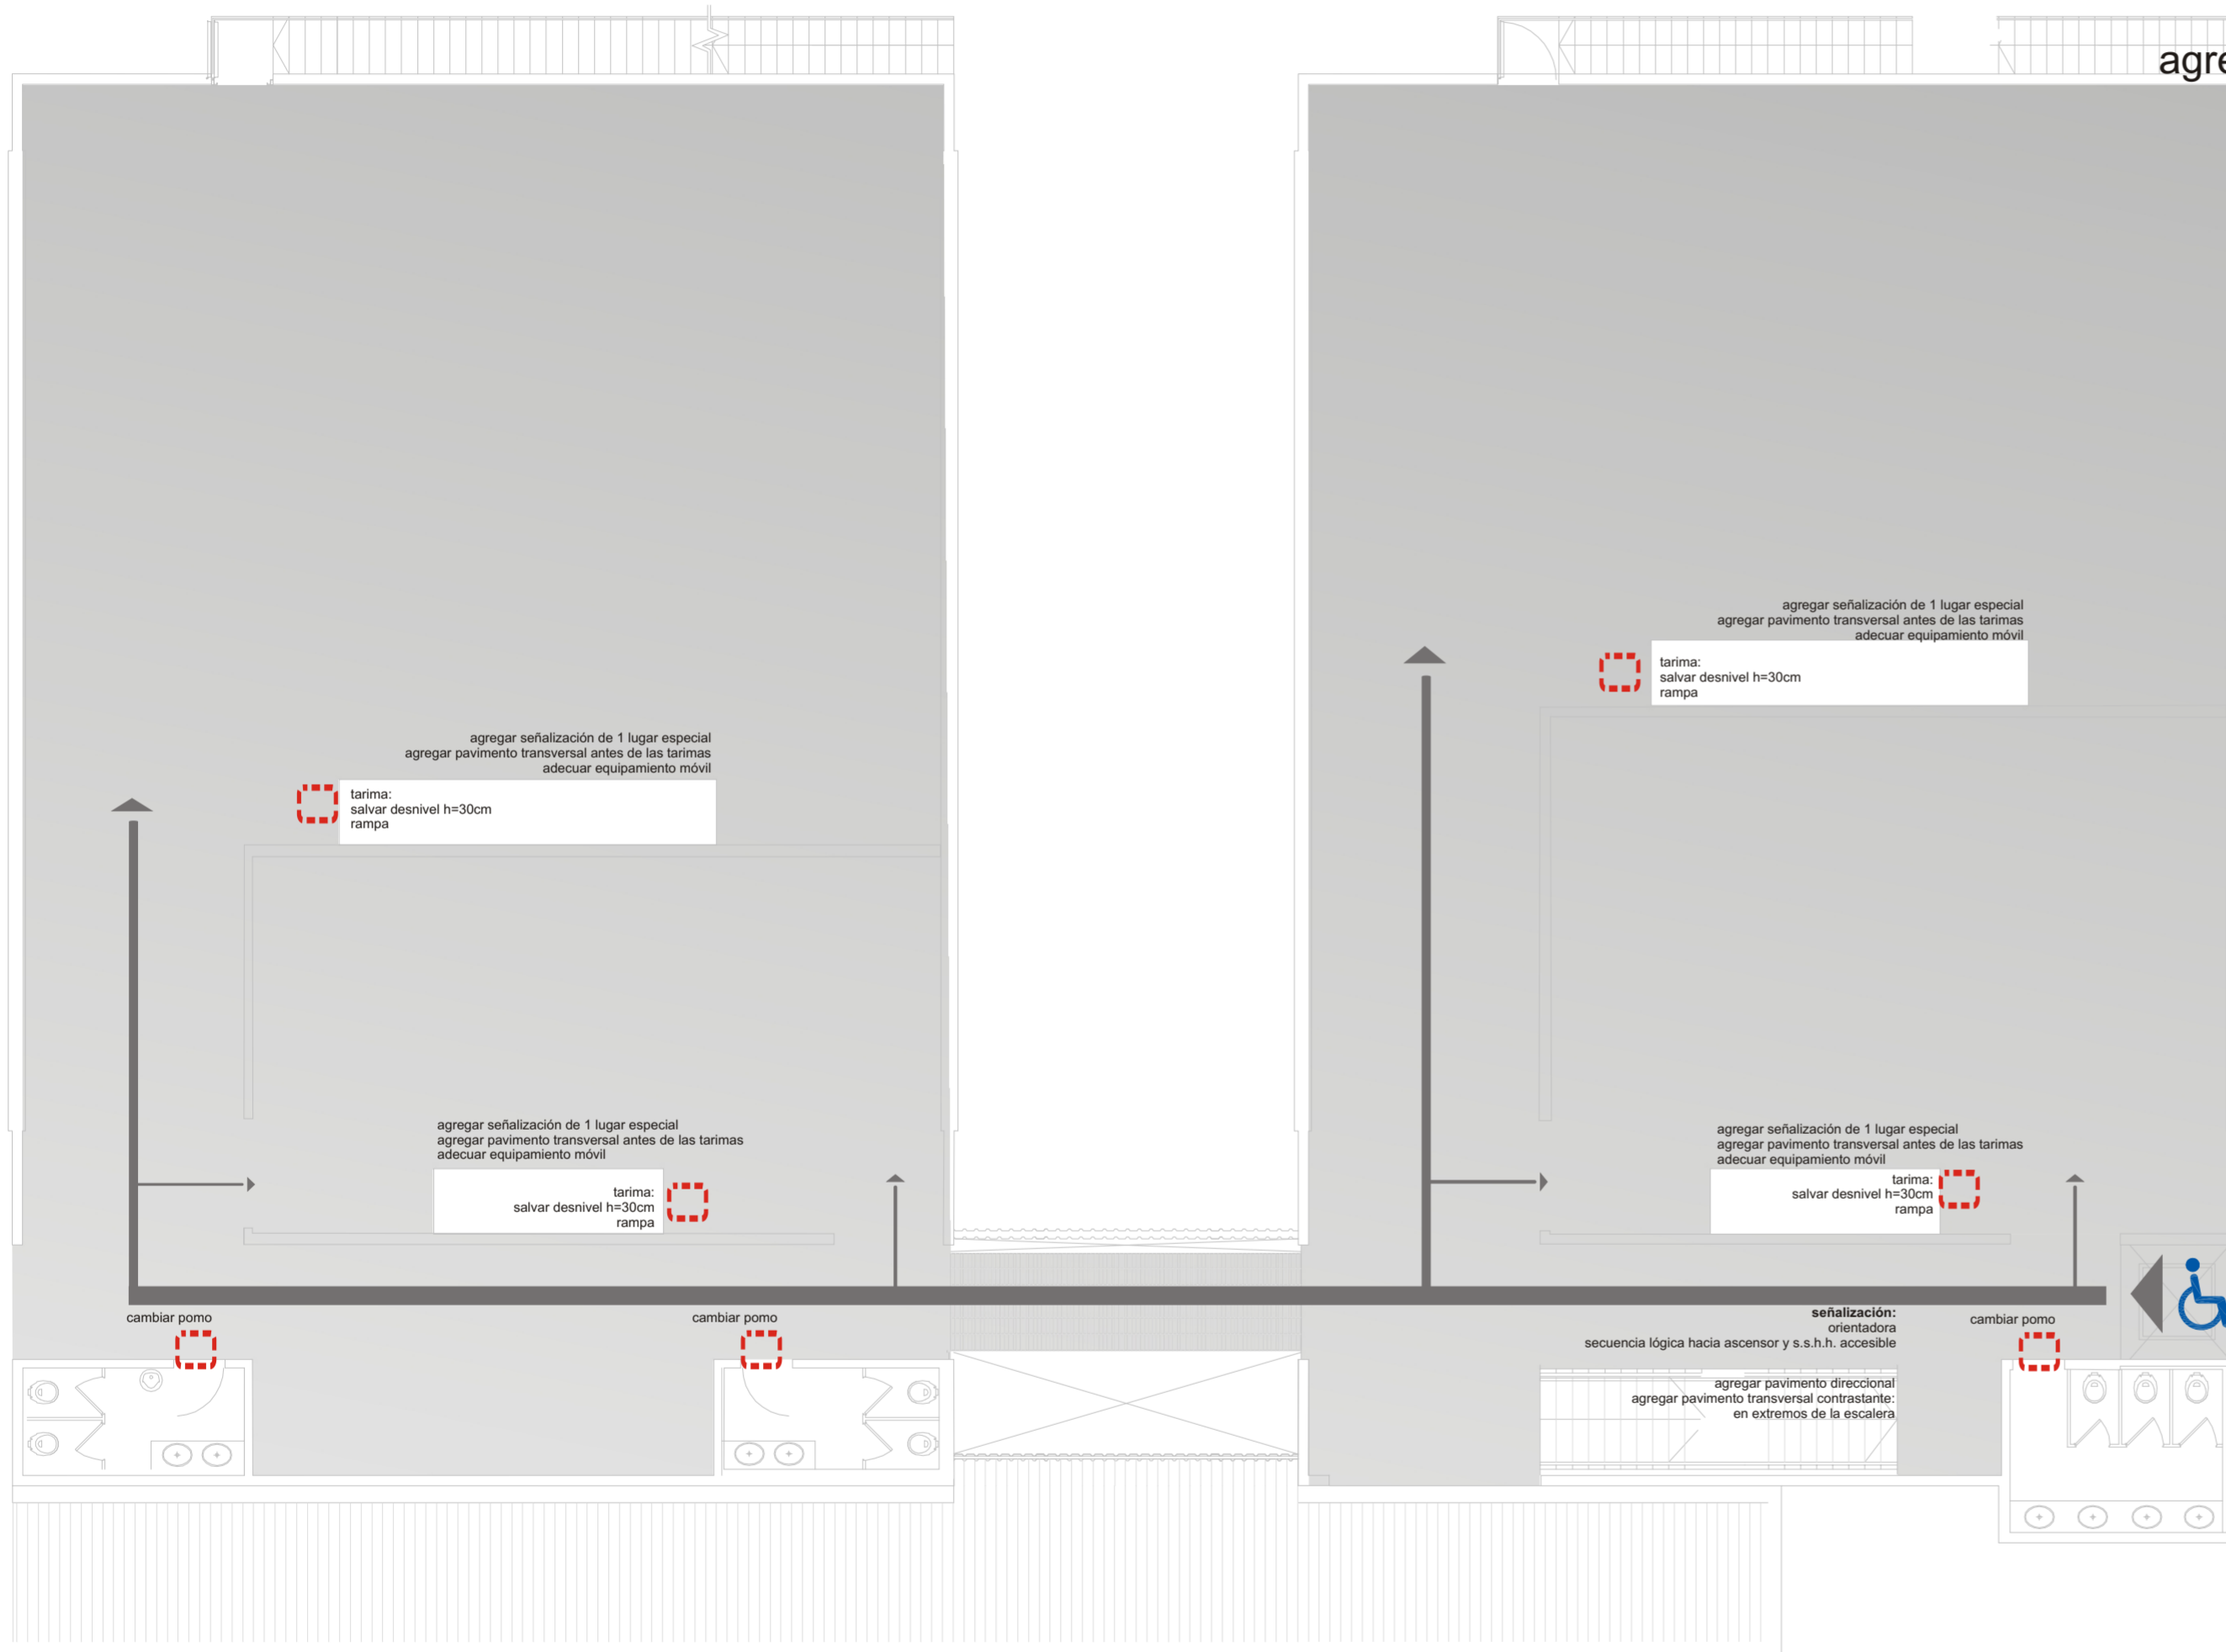

agregar pavimento transversal contrastante en extremos de la escalera

agregar pavimento direccional

señalización:

orientadora

secuencia lógica hacia ascensor


cambiar 3 pomos

agregar señalización de lugares especiales [4] en salones

agregar pavimento transversal antes de las tarimas

salvar 4 desniveles hacia las tarimas: rampas

adecuar equipamiento móvi

acc. adecuado 

acc. básico 

no accesible 

obstáculos 

acciones propuestas 

6N2

Espacios exteriores
obstáculos




- acc. adecuado 
- acc. básico 
- no accesible 
- obstáculos 
- acciones propuestas 

6N2

Espacios exteriores

acciones

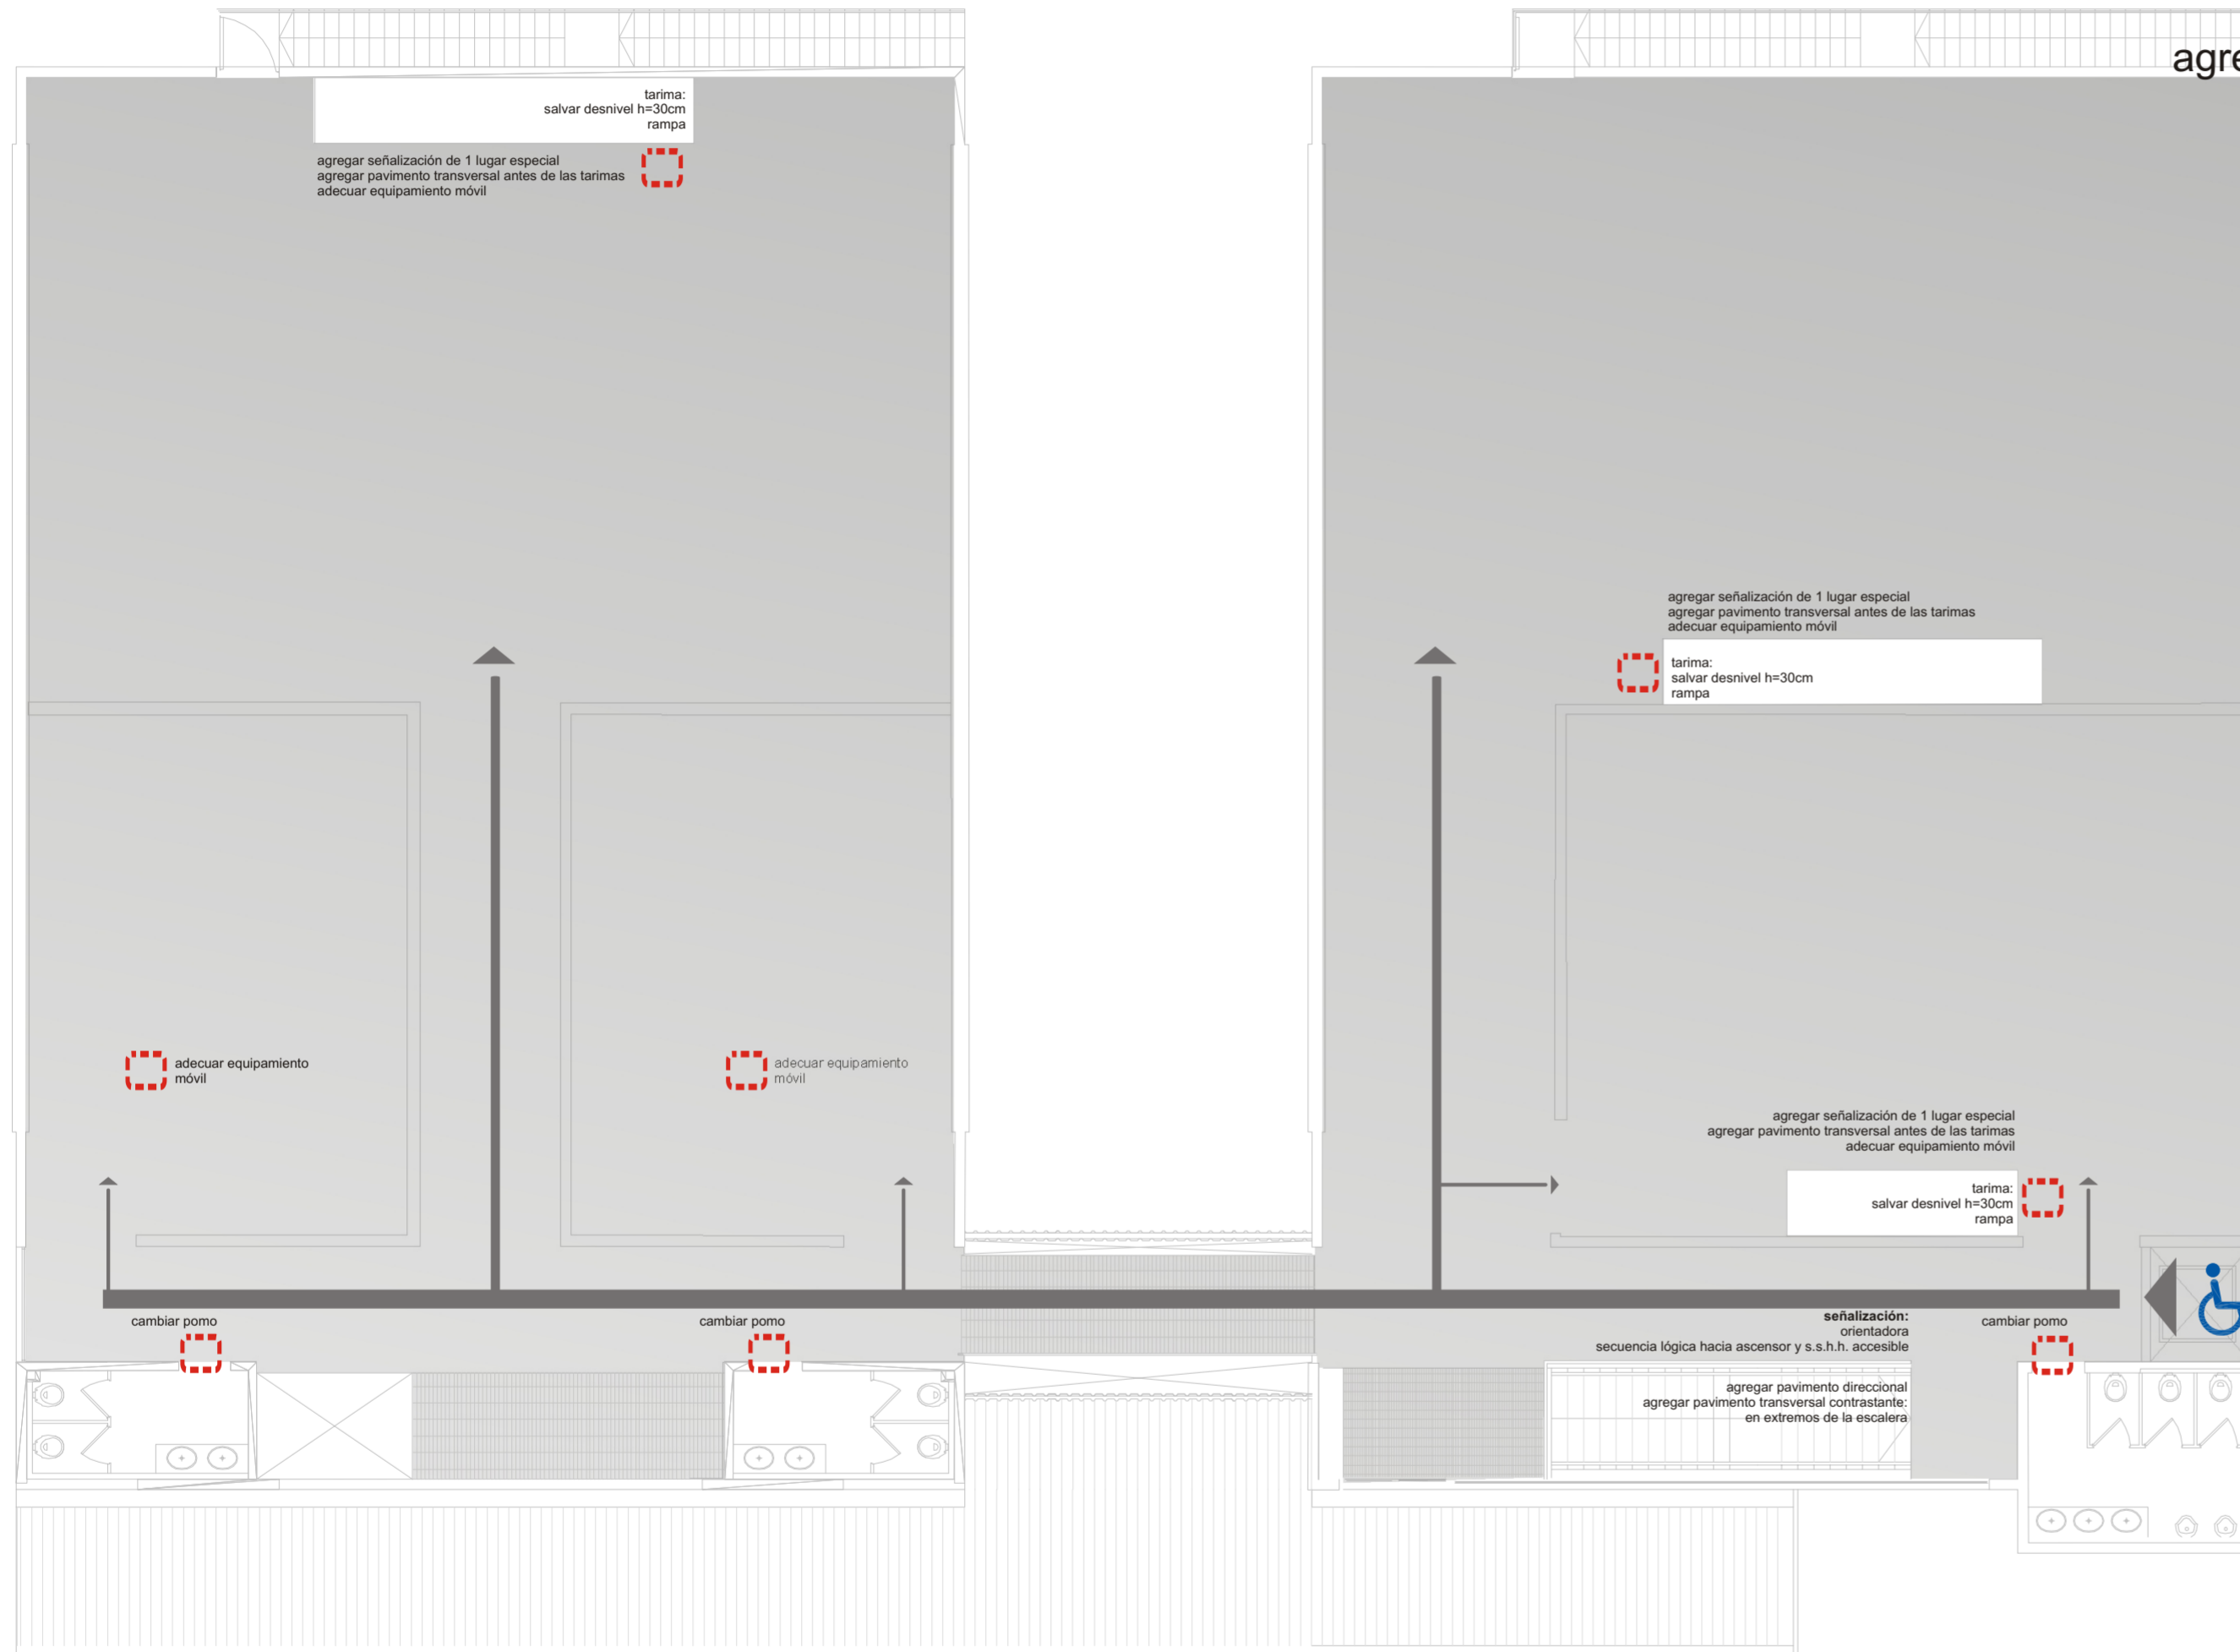

agregar pavimento transversal contrastante en extremos de la escalera

agregar pavimento direccional

señalización:

orientadora

secuencia lógica hacia ascensor


cambiar 3 pomos

agregar señalización de lugares especiales [3] en salones

agregar pavimento transversal antes de las tarimas

salvar 4 desniveles hacia las tarimas: rampas

adecuar equipamiento móvil

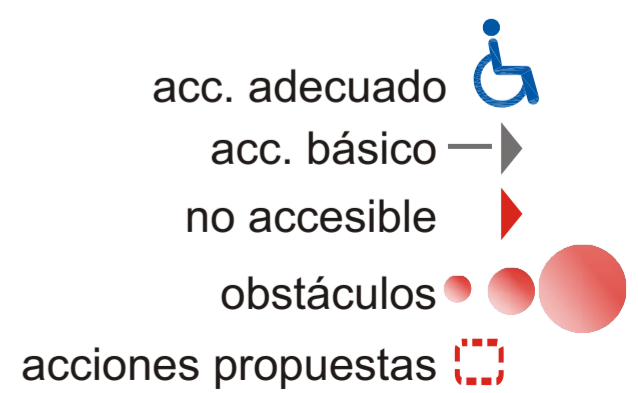

circuitos	local	nombre	accesible/no	nivel de acceso	accesibles		no accesibles		obstáculos	primario ■	secundario •
				adecuado básico							
				obst. representa obstáculo menor obstáculo'. representa obstáculo primario							
0											
vereda de reissig			no accesible	obstáculo			●	■			
	0XXX22	rampa acceso desde parada	no accesible	obstáculo			●	■			
	0XXX-13	camino de acceso	accesible	básico	●	b					
	0XXX-17	cebra y lomo de burro	accesible	básico	●	b					
	0XXX-9	estacionamiento	accesible	básico	●	b					
	1PB-1	escalera	accesible	básico	●	b					
	1PB-37	rampa	accesible	adecuado	●	a					
	1PB-4	hall de entrada-teléfono público	no accesible				●				
	1PB-4	hall de entrada	accesible	básico	●	b					
	1PB-10	kiosko c.e.i.	accesible	básico	●	b					
	1PB-20	ascensores	accesible	básico	●	b					
	1PB-34	ascensores	accesible	básico	●	b					
	1PB-19	escaleras	accesible	básico	●	b					
	12SS	2º subsuelo	no accesible				●				
	12SS12	s.s.h.h.	no accesible				●				
	11SS-20	ascensor 1er ss	accesible	básico	●	b					
	11SS-27	ascensor 1er ss	accesible	básico	●	b					
	11SS-19	comedor	accesible	básico	●	b					
	11SS-10	cantina	accesible	básico	●	b					
	11SS-17	pasillo	no accesible	obstáculo			●	■			
	11SS-04	publicaciones	no accesible	obstáculo			●	■			
	1N-148	ascensores pb	accesible	básico	●	b					
	1N-170	ascensores pb	accesible	básico	●	b					
	1N-142	hall pb	accesible	básico	●	b					
	1N-128	s.s.h.h. Hombres	accesible	adecuado	●	a					
	1N-116	escalera s.actos	no accesible	obstáculo			●	■			
	1N-114	escalera s.actos	no accesible	obstáculo			●	■			
	1N-108	salón de actos	no accesible				●				
	1N-102	escenario salón de actos	no accesible	obst.			●		•		
	1N-107	corredores del salón de actos	no accesible	obst.			●		•		
	1N-101	corredores del salón de actos	no accesible	obst.			●		•		
	1N-104	corredores del salón de actos	no accesible	obst.			●		•		
	1N-122	s.s.h.h. Mujeres	accesible	adecuado	●	a					
	1N-125	corredor pb	accesible	básico	●	b					
	1N-125	corredor pb-teléfono público	no accesible				●				
	1N-167	sueldos	no accesible	obstáculo			●				
	1N-134	decanato	no accesible	obstáculo			●				
	1N-127	rrhh	no accesible				●				
	1N-118	escaleras hacia C2	no accesible	obstáculo			●	■			
	1N-214	hall	accesible	básico	●	b					
	1N-213	ssh	accesible	adecuado	●						
	32-P17	hall	accesible	básico	●	b					

circuitos	local	nombre	accesible/no	nivel de acceso	accesibles		no accesibles		obstáculos	primario ■	secundario •
				adecuado básico							
				obst. representa obstáculo menor obstáculo'. representa obstáculo primario							
	32-P05	sala de lectura	accesible	básico	●	b					
	1N-212	acceso imerl	accesible	básico	●	b					
	1N-215	circulación	accesible	básico	●	b					
	1N-216	circulación	accesible	básico	●	b					
	1N-3-26	hall en 1er. Piso	accesible	básico	●	b					
	1N-3-27	pasillo en 1er. Piso	accesible	adecuado	●	a					
	1N-3-27	salones	accesible	básico	●	b					
	1N-3-27	salones / tarimas	no accesible	obst.			●			■	•
	1N-3-25	s.s.h.h.	no accesible				●				
	1N-4-8	s.s.h.h.	no accesible				●				
	1N-4-19	hall de 2º piso	accesible	básico	●	b					
	1N-4-32	laboratorio	no accesible	obstáculo			●				
	1N-521	s.s.h.h.	no accesible				●				
	1N-522	hall de 3º piso	accesible	básico	●	b					
	1N-635	ascensor	accesible	básico	●	b					
	1N-655	ascensor	accesible	básico	●	b					
	1N-634	hall	accesible	básico	●	b					
	1N-623/20	s.s.h.h.	no accesible				●				
	1N-626	pasillo	accesible	básico	●	b					
	1N-627	pasillo	accesible	básico	●	b					
	1N-7	5º. Piso	no accesible				●				
	1N-733	circulación	no accesible				●				
	1N-706	s.s.h.h.	no accesible				●				
	2P-B07	núcleo de escaleras	no accesible	obstáculo			●			■	
	21-P30	núcleo de escaleras	no accesible	obstáculo			●			■	
	22-P04	núcleo de escaleras	no accesible	obstáculo			●			■	
	2P-B17	circulación	no accesible				●				
	2P-B33	sala de ensayos	no accesible				●				
	2P-B20	circulación	no accesible				●				
	2P-B42	s.s.h.h.	no accesible				●				
	2P-B08	ACCESO	no accesible	obst.			●			■	•
	2P-B05	ACCESO	no accesible	obst.			●			■	•
	2P-B19	circulación	no accesible				●				
	2P-B47	circulación	no accesible				●				
	2P-B02	s.s.h.h.	no accesible				●				
	2P-B21	máquinas eléctricas	no accesible				●				
	21-P60	corredor hacia C2	no accesible				●				
	21-P43	hall C2	no accesible				●				
	21-P42/44	salones 001/002	accesible	básico	●	b					
	21-P36	vestíbulo de iie	no accesible				●				
	21-P37	hall iem	no accesible				●				
	21-P31	circulación I.E.M.	no accesible				●				
	21-P18/25	ssh_h	no accesible				●				

circuitos	local	nombre	accesible/no	nivel de acceso	accesibles			no accesibles		obstáculos	obstáculos	
											primario ■	secundario •
	21-P32	escaleras I.E.M.	no accesible	obstáculo				●		■		
	21-P10a17y1	locales adyacentes a 21-P31 circulación	no accesible					●				
	21-P45	salón de posgrado	no accesible	obst.				●			•	
	21-P46-47-50	locales adyacentes a 21-P31	no accesible					●				
	21-P54-57	locales adyacentes a 21-P32	no accesible					●				
	21-P39	cafetería	no accesible	obst.				●			•	
	21-P36	HALL y locales adyacentes	no accesible					●				
	21-P28	circulación y locales adyacentes	no accesible					●				
	21-P35	salón de posgrado	no accesible	obst.				●			•	
	21-P02	s.s.h.h.	no accesible					●				
	21-P27a	escaleras	no accesible	obstáculo				●		■		
	21-P27b	escaleras	no accesible	obstáculo				●		■		
	21-P34	circulación y locales adyacentes	no accesible					●				
	22-P34	circulación	no accesible					●				
	22-P35	circulación	no accesible					●				
	22-P28	s.s.h.h.	no accesible					●				
	22-P33	circulación	no accesible					●				
	22-P32	circulación	no accesible					●				
	22-P03	s.s.h.h.	no accesible					●				
	31-P24	hall a C3	accesible	básico	●	b						
	31-P23	corredor a C3	accesible	básico	●	b						
	31-P02	bedelía	accesible	básico	●	b						
	31-P10	laboratorio imfia	accesible	básico	●	b						
	31-P21	hall C3	accesible	básico	●	b						
	31-P22	ascensor	accesible	básico	●	b						
	31-P18	s.s.h.h.	no accesible	obst.				●			•	
	31-P29	escaleras a 3er. Subsuelo	accesible	básico	●	b						
	3S-S44	hall	accesible	básico	●	b						
	3S-S34	s.s.h.h.	no accesible					●				
	3S-S40	circulación	accesible	básico	●	b						
	3S-S39	circulación	accesible	básico	●	b						
	3S-S41	laboratorio	no accesible	obst.				●			•	
	3S-S20	circulación	accesible	básico	●	b						
	3S-S21	circulación	no accesible	obst.				●			•	
	3S-S38	laboratorio abierto	accesible	básico	●	b						
	3S-S64	bombas	accesible	básico	●	b						
	3S-S63	tableros	accesible	básico	●	b						
	3S-S62	circulación	accesible	básico	●	b						
	3S-S62	locales adyacentes	no accesibles	obst.				●			•	
	3S-S24	circulación	no accesible	obst.				●			•	
	3S-S24	locales adyacentes	no accesible	obst.				●			•	
	3S-S49	túnel de viento	no accesible	obst.				●			•	

circuitos	local	nombre	accesible/no	nivel de acceso	accesibles		no accesibles		obstáculos	obstáculos	
										primario ■	secundario •
	3S-S74	depósito de agua	accesible	básico	●	b					
	3S-S75	depósito de agua	accesible	básico	●	b					
	3S-S48	sala de máquinas	accesible	básico	●	b					
	3S-S60	caldera	no accesible				●				
	3S-S50	salón	no accesible	obst.			●			•	
	3S-S46	circulación	accesible	básico	●	b					
	3S-S51	depósito	accesible		●						
	3E-1	entrepisos metálicos	no accesible	obst.			●			•	
	3E-2	entrepisos metálicos	no accesible	obst.			●			•	
	3E-303	biblioteca iimpi	accesible	básico	●	b					
	3E-3	entrepisos metálicos	accesible	básico	●	b					
	3E-4	entrepisos metálicos	no accesible	obst.			●			•	
	3E-5	entrepisos metálicos	no accesible	obstáculo			●		■		
	32-P05	sala de lectura	accesible	básico	●	b					
	32-P13	circulación	accesible	básico	●	b					
	32-P06	préstamo	accesible	básico	●	b					
	32-P14/1	escaleras a entropiso 33P	no accesible	obstáculo			●		■		
	32-P07	anaqueles y lectura	accesible	básico	●	b					
	32-P02	escaleras a entropiso 33P	no accesible	obstáculo			●		■		
	32-P08	circulación	accesible	básico	●	b					
	32-P04	hemeroteca	accesible	básico	●	b					
	32-P12	documentación	accesible	básico	●	b					
	32-P11	dirección	accesible	básico	●	b					
	3.9_en biblioteca 33-P		no accesible	obstáculo			●		■		
	3.10_en biblioteca 34-P		no accesible	obstáculo			●		■		
	antes_fuera del predio		accesible	básico	●	b					
	0XX-21	estacionamiento	accesible	básico	●	b					
	4P-B13	rampa de acceso	no accesible	obstáculo			●		■		
	4P-B11	acceso por laboratorio	no accesible	obstáculo			●		■		
	4P-B12	acceso	no accesible	obstáculo			●		■		
	4P-B04	oficinas	no accesible				●				
	4P-B05	circulación	no accesible				●				
	4P-B11	laboratorio sucio	no accesible				●				
	4P-B07	circulación frente a escalera	no accesible				●				
	4P-B02	ssh	no accesible	obst.			●			•	
	4P-B08	escalera hacia 4P-1	no accesible	obstáculo			●		■		
	4P-B09	lab. sucio	no accesible	obst.			●			•	
	4P-B06	escalones	no accesible				●				
	4E1 -04	escalera	no accesible	obstáculo			●		■		
	4E1-2	hall	no accesible				●				
	4E1-1	sala de reunión	no accesible				●				
	4E1-3	dirección	no accesible				●				
	4P-105	circulación	no accesible				●				

circuitos	local	nombre	accesible/no	nivel de acceso	accesibles		no accesibles		obstáculos	primario ■	secundario ■
	4P-106	circulación	no accesible				●				
	4P-107	oficina	no accesible				●				
	4P-108	depósito	no accesible	obst.			●		■		
	4P-109	oficinas	no accesible				●				
	4P-110	ssh	no accesible	obst.			●		■		
	4P-111	laboratorio	no accesible				●				
	4P-112	laboratorio	no accesible				●				
	4P-101	hall	no accesible				●				
	4P-103	taller geotecnia	no accesible				●				
	0XX-30	pasaje peatonal	accesible	adecuado	●			a			
	6P-B25	rampa de acceso	accesible	básico	●			b			
	6PB-18	hall de entrada	accesible	adecuado	●			a			
	6PB-	planta baja	accesible	adecuado	●			a			
		salones A01 B01	accesible	adecuado	●			a			
	6N1		accesible	adecuado	●			a			
		salones A11 A12 B11 B12	accesible	adecuado	●			a			
	6N2		accesible	adecuado	●			a			
		salones A21 A22 B21 B22 B23	accesible	adecuado	●			a			

planilla matriz_ variables: **grados de impacto de la acción / complejidad técnica / costos**

circuitos	local	nombre	qué faltaría para Pasar al nivel superior :	impactos		complejidad		costos							
				mayor=1	menor=0	sumatoria	1	1	2	2	3	4			
			referencias: para alcanzar nivel básico	3		1									
			para alcanzar nivel adecuado o exigencias normat	4		2									
				5		3									
				6	mayor=4										
				menor=7											
0_															
2.1_en c2 2PB iem	2P-B08	ACCESO	salvar desniveles de acceso total = 22cm	1		0									8
2.1_en c2 2PB iem	2P-B08	ACCESO	eliminar perfil L de puerta de acceso	1		0									8
2.2_en c2 2PB iie	2P-B05	ACCESO	salvar desniveles de acceso total = 22cm	1		0									8
2.2_en c2 2PB iie	2P-B05	ACCESO	eliminar perfil L de puerta de acceso	1		0									8
4.0_c4	4P-B13	rampa de acceso	salvar el desnivel de la rampa	1		0									8
4.1.1_en 4P-B	4P-B11	acceso por laboratorio	salvar el desnivel de escalón de acceso	1		0									8
1.1_desde planta de salida hasta 2o. Subsuelo	12SS	2º subsuelo	prolongación del ascensor	1		0						5			
3.3_en c3 3E-1	3E-1	entrepisos metálicos	ascensor desde 3E3-3SS	1		0						5			
1.3.2_desde planta baja al salón de actos	1N-116	escalera s.actos	salvar desnivel hacia salón de actos	1		2					4				
1.3.3_desde planta baja al cuerpo2	1N-118	escaleras hacia C2	salvar desnivel de escaleras	1		2					4				
1.10_desde planta de salida hasta el 5º piso	1N-7	5º. Piso	prolongación del ascensor	1		4					1				
2_c2	2P-B07	núcleo de escaleras	ascensor	1		4					1				
1.2_desde planta de salida hasta publicaciones	11SS-17	pasillo	cambiar o eliminar 1 puerta	2		0									8
		en proyecto													
3.2en c3 3S-S	3S-S50	salón	adecuar el equipamiento de manera de generar un pasillo de 90cm.	2		0									8
4.1.2_en 4P-B	4P-B07	circulación frente a escalera	cambiar 2 puertas a s.s.h.h.	2		0									8
2.3.2_en 2P-1 iie	21-P27b	escaleras	agregar pasamanos en las escaleras	2		0									7
1.2_desde planta de salida hasta publicaciones	11SS-04	publicaciones	salvar desnivel hacia publicaciones	2		0									6
3.1_c3	31-P29	escaleras a 3er. Subsuelo	agregar pasamanos a ambos lados en todos los tramos de escaleras	2		0									6
2_c2	21-P30	núcleo de escaleras	agregar pasamanos sobre 1 pared	2		0									6
2.3.2_en 2P-1 iie	21-P27a	escaleras	ascensor	2		0						5			
4.0_c4	4P-B13	rampa de acceso	agregar pasamanos en la rampa	2		1									6
4.0_c4	4P-B13	rampa de acceso	agregar pasamanos con bordillos, etc	2		1									6
1_c1 en planta de salida	1PB-20/34	ascensores	agregar comunicación sonora y braille en botoneras de ascenso	2		1							5		
1.3_desde planta de salida hasta planta baja	1N-148	ascensores pb	agregar comunicación sonora y braille en botoneras de ascensores	2		1							5		

planilla matriz_ variables: **grados de impacto de la acción / complejidad técnica / costos**

circuitos	local	nombre	qué faltaría para Pasar al nivel superior :	impactos mayor=1 menor=7	complejidad sumatoria mayor=0 menor=4	mayor impacto / menor complejidad / menor costo			
						costos 1 laa	1	2 la	2 3 4 cd menos caro
1.3.2_desde planta baja al salón de actos	1N-102	escenario salón de actos	salvar desnivel hacia escenario	2	1			5	
2.1_en c2 2PB iem	2P-B42	s.s.h.h.	s.s.h.h. posible de ser adaptado	2	1			5	
2.2_en c2 2PB iie	2P-B02	s.s.h.h.	s.s.h.h. posible de ser adaptado	2	1			5	
2.3.1_en 2P-1 iem	21-P18/25	ssh_h	ssh posible de ser adaptado_faltaría equipamiento	2	1			5	
2.3.2_en 2P-1 iie	21-P02	s.s.h.h.	s.s.h.h. posible de ser adaptado	2	1			5	
3.1_c3	31-P22	ascensor	agregar comunicación sonora y braille en botoneras de ascensores	2	1			5	
3.2en c3 3S-S	3S-S21	circulación	salvar desnivel de 3 escalones	2	1			5	
4.1.2_en 4P-B	4P-B02/3	ssh	s.s.h.h. posible de ser adaptado	2	1			5	
a_desde la calle, rampa principal a planta de salida	0XXX22	rampa acceso desde parada	disminuir la pendiente longitudinal en un ancho de 1,60	2	2		4		
1.4.2_desde hall entrepiso hasta imerl	1N-216	circulación	cambiar 1 pomo de puerta	3	0				8
1.9_desde planta de salida hasta 1N6	1N-626	pasillo	cambiar 2 pomos de puerta	3	0				8
1.9_desde planta de salida hasta 1N6	1N-627	pasillo	o cambiar o eliminar 3 puertas	3	0				8
3.2en c3 3S-S	3S-S24	circulación	cambiar 1 puerta de 69 o cambiar 1 pomo	3	0				8
3.8_en biblioteca 32-P	32-P07	anaqueles y lectura	adecuar equipamiento_ separar los anaqueles	3	0				8
6.1_en 6P-B	6PB-	salones A01 B01	agregar señalización de lugares especiales [4] en salones	3	0				8
6.2_en 6N-1	6N1	salones A11 A12 B11 B12	agregar señalización de 4 lugares especiales en salones	3	0				8
6.2_en 6N-1	6N1	salones A11 A12 B11 B12	adecuar equipamiento_mover equipamiento	3	0				8
6.2_en 6N-1	6N1	salones A11 A12 B11 B12	agregar señalización de lugares especiales [4] en salones	3	0				8
6.3_en 6N-2	6N2	salones A21 A22 B21 B22 B23	agregar señalización de 5 lugares especiales en salones	3	0				8
6.3_en 6N-2	6N2	salones A21 A22 B21 B22 B23	adecuar equipamiento_mover equipamiento	3	0				8
3.1_c3	31-P22	ascensor	cambiar 4 pomos de las puertas de ascensor	3	0				7
3.1_c3	31-P22	ascensor	agregar pasamanos en todas las paredes del ascensor	3	0				7
6.0_en polifuncional	6P-B25	rampa de acceso	agregar bordillos a 5cm en los límites laterales	3	0				7
6.2_en 6N-1	6N1	salones A11 A12 B11 B12	agregar secuencia lógica de señalización hacia el ascensor	3	0				7
6.1_en 6P-B	6PB-	salones A01 B03	salvar 2 desniveles hacia las tarimas	3	0				7
6.2_en 6N-1	6N1	salones A11 A12 B11 B12	salvar 4 desniveles hacia las tarimas	3	0				7
6.3_en 6N-2	6N2	salones A21 A22 B21 B22 B23	salvar 3 desniveles hacia las tarimas	3	0				7
2.3.1_en 2P-1 iem	21-P46-47-50	locales adyacentes a 21-P31	cambiar 5 pomos de puerta	3	0				7
3.2en c3 3S-S	3S-S49	túnel de viento	agregar pasamanos sobre el desnivel de la derecha!	3	0				7
3.2en c3 3S-S	3S-S49	túnel de viento	disminuir la pendiente de la rampa anterior al acceso a 7%	3	0				6
3.2en c3 3S-S	3S-S49	túnel de viento	cambiar puerta de acceso a túnel de viento [forma de abrir]	3	1				6
1_c1 en planta de salida	1PB-34	ascensores	agregar señalización orientadora y direccional	3	1				6
1.3_desde planta de salida hasta planta baja	1N-142	hall pb	agregar señalización orientadora hacia salón de actos, sshh accesibles etc	3	1				6
1.3.2_desde planta baja al salón de actos		s.s.h.h. Hombres	agregar señalización de función sobre salón de actos administración y sshh acc.	3	1				6
2.3.1_en 2P-1 iem	21-P32	escaleras I.E.M.	agregar señalización función en las escaleras	3	1				6
3.1_c3	31-P24	hall a C3	agregar señalización direccional y de función	3	1				6
3.2en c3 3S-S	3S-S62	locales adyacentes	cambiar 6 puertas de 69	3	1				6
6.0_en polifuncional	6P-B26	rampa de acceso	agregar pasamanos	3	1				6
6.1_en 6P-B	6PB-	planta baja	agregar secuencia lógica de señalización hacia el ascensor y sshh acces	3	1				6
1.6_desde planta de salida hasta 1N3	1N-3-25	s.s.h.h.	s.s.h.h. posible de ser adaptado	3	1			5	
1.8_desde planta de salida hasta 1N5	1N-521	s.s.h.h.	s.s.h.h. posible de ser adaptado	3	1			5	
1.10_desde planta de salida hasta el 5º piso	1N-706	s.s.h.h.	s.s.h.h. posible de ser adaptado	3	1			5	
2.4.1_en c2 22-P iet	22-P28	s.s.h.h.	s.s.h.h. posible de ser adaptado	3	1			5	
2.4.1_en c2 22-P i.a	22-P03	s.s.h.h.	s.s.h.h. posible de ser adaptado	3	1			5	

planilla matriz_ variables: **grados de impacto de la acción / complejidad técnica / costos**

circuitos	local	nombre	qué faltaría para Pasar al nivel superior :	impactos mayor=1 menor=0	complejidad sumatoria	mayor impacto / menor complejidad / menor costo				
						costos 1 laa	1 la	2 la	2 2	3 cd
			referencias: para alcanzar nivel básico	3	1					
			para alcanzar nivel adecuado o exigencias normat	4	2					
				5	3					
				6	mayor=4					
				menor=7						
1.4.2_ desde hall entrepiso hasta imerl	1N-215	circulación	cambiar 1 pomo de puerta	5	0					8
1.4.2_ desde hall entrepiso hasta imerl	1N-216	circulación	cambiar 2 puertas	5	0					8
1.7_ desde planta de salida hasta 1N4	1N-4-19	hall de 2º piso	cambiar 1 pomo de puerta	5	0					8
1.8_ desde planta de salida hasta 1N5	1N-522	hall de 3º piso	cambiar 3 pomos de puerta	5	0					8
1.9_ desde planta de salida hasta 1N6	1N-634	hall	cambiar 1 pomo de puerta	5	0					8
2.1_ en c2 2PB iem	2P-B33	sala de ensayos	cambiar 1 pomo de puerta	5	0					8
2.3.1_ en 2P-1 iem	21-P31	circulación I.E.M.	cambiar 1 puerta	5	0					8
2.4.1_ en c2 22-P iet	22-P34/5	circulación	cambiar 2 pomos	5	0					8
3.2en c3 3S-S	3S-S44	hall	cambiar 2 puertas	5	0					8
3.8_ en biblioteca 32-P	32-P05	sala de lectura	señalizar la puerta de vidrio	5	0					8
f_ desde rambla hasta el anexo	0XXX-21	estacionamiento	agregar un lugar especial en el estacionamiento	5	0					8
4.3_ en 4P-1	4P-101	hall	señalizar superficies verticales transparentes_cerramiento	5	0					8
4.3_ en 4P-1	4P-103	taller geotecnia	señalizar puerta transparente	5	0					8
6.1_ en 6P-B	6PB-	planta baja	cambiar 3 pomos	5	0					8
6.2_ en 6N-1	6N1	salones A11 A12 B11 B12	cambiar 3 pomos	5	0					8
6.3_ en 6N-2	6N2	salones A21 A22 B21 B22 B23	cambiar 3 pomos	5	0					8
1.3.3_ desde planta baja al cuerpo 2	1N-167	suelos	mover equipamiento en contaduría para ensanchar el pasaje	5	0					7
1.3.3_ desde planta baja al cuerpo 2	1N-134	decanato	cambiar 5 puertas	5	0					7
1.3.3_ desde planta baja al cuerpo 2	1N-127	rrhh	bajar altura de mostrador de personal	5	0					7
1.3.3_ desde planta baja al cuerpo 2	1N-127	rrhh	ensanchar pasaje de mostrador de personal a 0,80cm	5	0					7
1.7_ desde planta de salida hasta 1N4	1N-4-32	laboratorio	salvar un escalón de 10cm	5	0					7
1.7_ desde planta de salida hasta 1N4	1N-4-32	laboratorio	cambiar o eliminar 2 puertas	5	0					7
2.3_ en 2P-1	21-P60	corredor hacia C2	agregar pasamanos a lo largo	5	0					7
2.2_ en c2 2PB iie	2P-B19		cambiar 4 puertas	5	0					7
2.3_ en 2P-1	21-P60	corredor hacia C2	agregar equipamiento_faltarían algunos bancos	5	0					7
2.3.1_ en 2P-1 iem	21-P39	cafetería	bajar altura de mesada	5	0					7
3.2en c3 3S-S	3S-S40	circulación	cambiar 4 puertas	5	0					7
1.1_ desde planta de salida hasta 2o. Subsuelo	12SS12	s.s.h.h.	s.s.h.h. posible de ser adaptado	5	0					6
2.3.2_ en 2P-1 iie	21-P27b	escaleras	aumentar iluminación	5	0					6
1.7_ desde planta de salida hasta 1N4	1N-4-8	s.s.h.h.	s.s.h.h. posible de ser adaptado	5	1					5
1.9_ desde planta de salida hasta 1N6	1N-623/20	s.s.h.h.	s.s.h.h. posible de ser adaptado	5	1					5
2.3.1_ en 2P-1 iem	21-P37	hall iem	bajar altura de mostrador	5	1					5
3.2en c3 3S-S	3S-S41	laboratorio	salvar desnivel de 14cm en acceso a 3ss41	5						7
1.3,2_ desde planta baja al salón de actos		escenario salón de actos	ensanchar escaleras hacia escenario	5	1					6
3.8_ en biblioteca 32-P	32-P06	préstamo	cambiar 1 puerta/pasaje a préstamo	5	1					6
1_ c.e.i en planta de salida	1PB-10	kiosko c.e.i.	adecuar equipamiento móvil para permitir el pasaje	6	0					8
2.1_ en c2 2PB iem	2P-B17	circulación	agregar pavimento transversal frente a las máquinas	6	0					8
2.4.1_ en c2 22-P iet	22-P35	circulación	cambiar 1 puerta de 76	6	0					8
2.4.1_ en c2 22-P i.a	22-P32	circulación	cambiar 1 puerta	6	0					8
3.2en c3 3S-S	3S-S21	circulación	cambiar 2 puertas a sshh adaptables	6	0					8
3.2en c3 3S-S	3S-S62	circulación	agregar pavimento antideslizante	6	0					8
4.0_ c4	4P-B13	rampa de acceso	señalizar la puerta de vidrio	6	0					8
4.1.1_ en 4P-B	4P-B12	acceso	señalizar superficies transparentes_ puerta	6	0					8
4.2_ en 4E1	4E1-1	sala de reunión	señalizar superficies verticales transparentes_ puertas	6	0					8
4.2_ en 4E1	4E1-3	dirección	señalizar superficies verticales transparentes_ puertas	6	0					8
4.3_ en 4P-1	4P-110	sshh	cambiar 1 puerta	6	0					8
a_ desde la calle, rampa principal a planta de salida	0XXX22	rampa acceso desde parada	agregar pasamanos	6	0					7
a_ desde la calle por rampa principal hasta plaza	0XXX22	rampa acceso desde parada	agregar pavimento direccional	6	0					7

planilla matriz_ variables: **grados de impacto de la acción / complejidad técnica / costos**

circuitos	local	nombre	qué faltaría para Pasar al nivel superior :	impactos mayor=1 menor=0	complejidad sumatoria menor=0 mayor=4	mayor impacto / menor complejidad / menor costo					
						costos 1 laa	1 la	2 la	2 cd	3 menos caro	4
			referencias: para alcanzar nivel básico	3	1						
			para alcanzar nivel adecuado o exigencias normat	4	2						
				5	3						
				6	mayor=4						
				menor=7							
b_ desde la calle por camino hasta planta de salida	0XXX-13	camino de acceso	agregar pasamanos en ambos lados	6	0						7
1.3.2_ desde planta baja al salón de actos	1N-114	escalera s.actos	agregar pasamanos en escalera frente a salón de actos	6	0						7
1.3.2_ desde planta baja al salón de actos		escenario salón de actos	agregar pasamanos hacia el escenario	6	0						7
1.3.3_ desde planta baja al cuerpo2		escaleras hacia C2	adecuar pasamanos	6	0						7
1_ c1 en planta de salida	1PB-19	escaleras	agregar pasamanos en todos los pisos de las escaleras	6	0				6		
3.5_ en c3 3E-3	3E-303	biblioteca iimpi	aumentar distancia entre anaqueles?	6	1						7
3.1_ c3	31-P10	laboratorio imfia	bajar altura de mesadas a 0,80 y 0,70	6	1						
4.3_ en 4P-1	4P-111	ssh	s.s.h.h. posible de ser adaptado	6	1				5		
4.3_ en 4P-1	4P-111/12	laboratorio	adaptar mesadas	6	1				5		
b_ desde la calle por camino hasta planta de salida	0XXX-13	camino de acceso	agregar señal táctil aen extremos	7	0						8
c_ desde la calle, estacionamiento a planta de salida	0XXX-9	estacionamiento	ensanchar los lugares especiales	7	0						8
1_ c1 en planta de salida	1PB-37	rampa de acceso	agregar señal táctil en pasamanos en extremos	7	0						8
1_ c1 en planta de salida	1PB-37	rampa de acceso	agregar pavimento transversal en extremos DE LA RAMP	7	0						8
1.3.2_ desde planta baja al salón de actos	1N-107	corredores del salón de actos	cambiar o eliminar 4 puertas	7	0						8
1.3.2_ desde planta baja al salón de actos	1N-101	corredores del salón de actos	salvar 2 desniveles de escalones aislados	7	0						8
2.3.1_ en 2P-1 iem	21-P39	cafetería	salvar desnivel_ salida a azotea escalón 20cm.	7	0						8
2.3.2_ en 2P-1 iie	21-P35	salón de posgrado	adecuar el equipamiento para ensanchar la circulación	7	0						8
2.3.2_ en 2P-1 iie	21-P35	salón de posgrado	señalizar 1 lugar especial	7	0						8
3.2en c3 3S-S	3S-S34	s.s.h.h.	cambiar 1 puerta	7	0						8
3.2en c3 3S-S	3S-S62	circulación	salvar un desnivel de baldosas 2cm	7	0						8
3.2en c3 3S-S	3S-S60	caldera	mover equipamiento	7	0						8
3.4_ en c3 3E-2	3E-2	entrepisos metálicos	agregar señal táctil antes de los pasamanos de escalones de acceso	7	0						8
3.5_ en c3 3E-3	3E-3	entrepisos metálicos	agregar señal táctil	7	0						8
3.8_ en biblioteca 32-P	32-P11	dirección	salvar desniveles de 3cm. En 2 accesos a 32P-11 [dirección]	7	0						8
4.0_ c4	4P-B13	rampa de acceso	agregar pavimento transversal	7	0						8
4.0_ c4	4P-B13	rampa de acceso	agregar pavime antes de la rampa	7	0						8
4.0_ c4	4P-B13	rampa de acceso	agregar pavime antes de la puerta	7	0						8
4.0_ c4	4P-B13	rampa de acceso	agregar pavime en el giro	7	0						8
4.3_ en 4P-1	4P-108	depósito	salvar el desnivel del escalón 7cm	7	0						8
4.3_ en 4P-1	4P-109	depósito	cambiar 1 puerta	7	0						8
d_ desde la calle por pasaje peatonal hasta polif	0XXX-30	pasaje peatonal	agregar pavimento transversal antes de los mojon	7	0						8
d_ desde la calle por pasaje peatonal hasta polif	0XXX-32	pasaje peatonal	agregar pavimento transversal antes y después de las bicicletas	7	0						8
a_ desde la calle, rampa principal a planta de salida	0XXX22	rampa acceso desde parada	alisar el pavimento	7	0						7
a_ desde la calle por rampa principal hasta pl	0XXX22	rampa acceso desde parada	con señal táctil en extremos	7	0						7
b_ desde la calle por camino hasta planta de salida	0XXX-13	camino de acceso	alisar y aplanar el pavimento mín. en 3 puntos	7	0						7
b_ desde la calle por camino hasta planta de salida	0XXX-13	camino de acceso	agregar pavimento direccional	7	0						7
1_ c1 en planta de salida	1PB-4	hall de entrada	agregar pavimento transversal	7	0						7
1_ c1 en planta de salida	1PB-4	hall de entrada	agregar pavime ANTES DE LAS PUERTAS	7	0						7
1_ c1 en planta de salida	1PB-4	hall de entrada	agregar pavime ANTES DE LOS ASCENSORES	7	0						7
1_ c1 en planta de salida	1PB-20	ascensores	agregar pavime ANTES DE LOS ESCALONES AISLADOS	7	0						7
1_ c1 en planta de salida	1PB-34	ascensores	agregar pavime ANTES DE LAS ESCALERAS	7	0						7
1_ c1 en planta de salida	1N1-14	escaleras	agregar pavimento transversal antes de los escalones en todos los pisos	7	0						7
1.3.2_ desde planta baja al salón de actos	1N-125	corredor pb	agregar pavimento direccional	7	0						7
1.3.2_ desde planta baja al salón de actos		salón de actos	agregar pavimento direccional en las circulaciones	7	0						7
1.3.2_ desde planta baja al salón de actos		escenario salón de actos	contrahuellas no caladas	7	0						7
1.3.3_ desde planta baja al cuerpo2		escaleras hacia C2	agregar pavimento transversal en extremos	7	0						7
1.4.1_ desde hall entepiso hasta biblioteca	1N-214	hall	agregar pavimento direccional	7	0						7
2.2_ en c2 2PB iie	2P-B21	máquinas eléctricas	agregar pavimento transversal para señalar 2 desniveles / relieves	7	0						7

